

Récépissé de DT Récépissé de DICT

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4^{ème} partie (partie réglementaire) du Code du travail

Destinataire

Récépissé de DT
Récépissé de DICT
Récépissé de DT/DICT
conjointe

Dénomination :

Complément / Service :

Numéro / Voie :

Lieu-dit / BP :

Code Postal / Commune :

Pays :

Coordonnées de l'exploitant :

Raison sociale :

Personne à contacter :

Numéro / Voie :

Lieu-dit / BP :

Code Postal / Commune :

Tél. :

Fax :

N° consultation du téléservice :

Référence de l'exploitant :

N° d'affaire du déclarant :

Personne à contacter (déclarant) :

Date de réception de la déclaration :

Commune principale des travaux :

Adresse des travaux prévus :

Éléments généraux de réponse

Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :

Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : _____ m

Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie : _____ (voir liste des catégories au verso)

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois :

Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.

Veuillez contacter notre représentant :

Tél. :

NB : Si nous avons connaissance d'une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

Plans joints :	Références :	Echelle ₍₁₎ :	Date d'édition ₍₁₎ :	Sensible :	Prof. règl. mini ₍₁₎ :	Matériau réseau ₍₁₎ :
NB : La classe de précision A, B ou C figure dans les plans.			___ / ___ / ___		___ cm	
			___ / ___ / ___		___ cm	

Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage : Date retenue d'un commun accord : ___ / ___ / ___ à ___ h ___

ou Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___ / ___ / ___)

Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.

(cas d'un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir.

Les branchements situés dans l'emprise du projet et pourvus d'affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints.

(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

Recommandations de sécurité

Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisation.gouv.fr

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l'utilisation des techniques de travaux employées :

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, la mise hors tension est : possible impossible

Mesures de sécurité à mettre en œuvre :

Dispositifs importants pour la sécurité :

Cas de dégradation d'un de nos ouvrages

En cas de dégradation d'un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : _____

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d'incendie et de secours (par défaut le 18 ou le 112) : _____

Responsable du dossier

Nom : _____

Désignation du service : _____

Tél. : _____

Signature de l'exploitant ou de son représentant

Nom du signataire : _____

Signature : _____

Date : ___ / ___ / ___ Nombre de pièces jointes, y compris les plans : _____




DGAST Environnement Urbain
& Hydraulique
Direction Projets Hydrauliques
3, rue LOUBET
13100 Aix en Provence

LEGENDE RESEAU EAU POTABLE

Conduites d'eau potable		
Polyéthylène = PEHD	Poteau Incendie	
Matériau Non Précisé = MNP	Vanne	
Fonte Grise = FG	Ventouse	
Fonte Ductile = FD	Compteur	
Matières Plastiques Indéterminées = MPI	Vidange	

LEGENDE RESEAU EAUX USEES

Polyéthylène= PEHD	Regard de visite		Cr: Cote radier Prof : Profondeur
Matériau Non précisé= MNP	Regard de branchement		
Fonte= F	Conduites gravitaires		
Fonte Grise=FG	Conduites de refoulement		
Fonte Ductile=FD			
Polypropylène=PP			

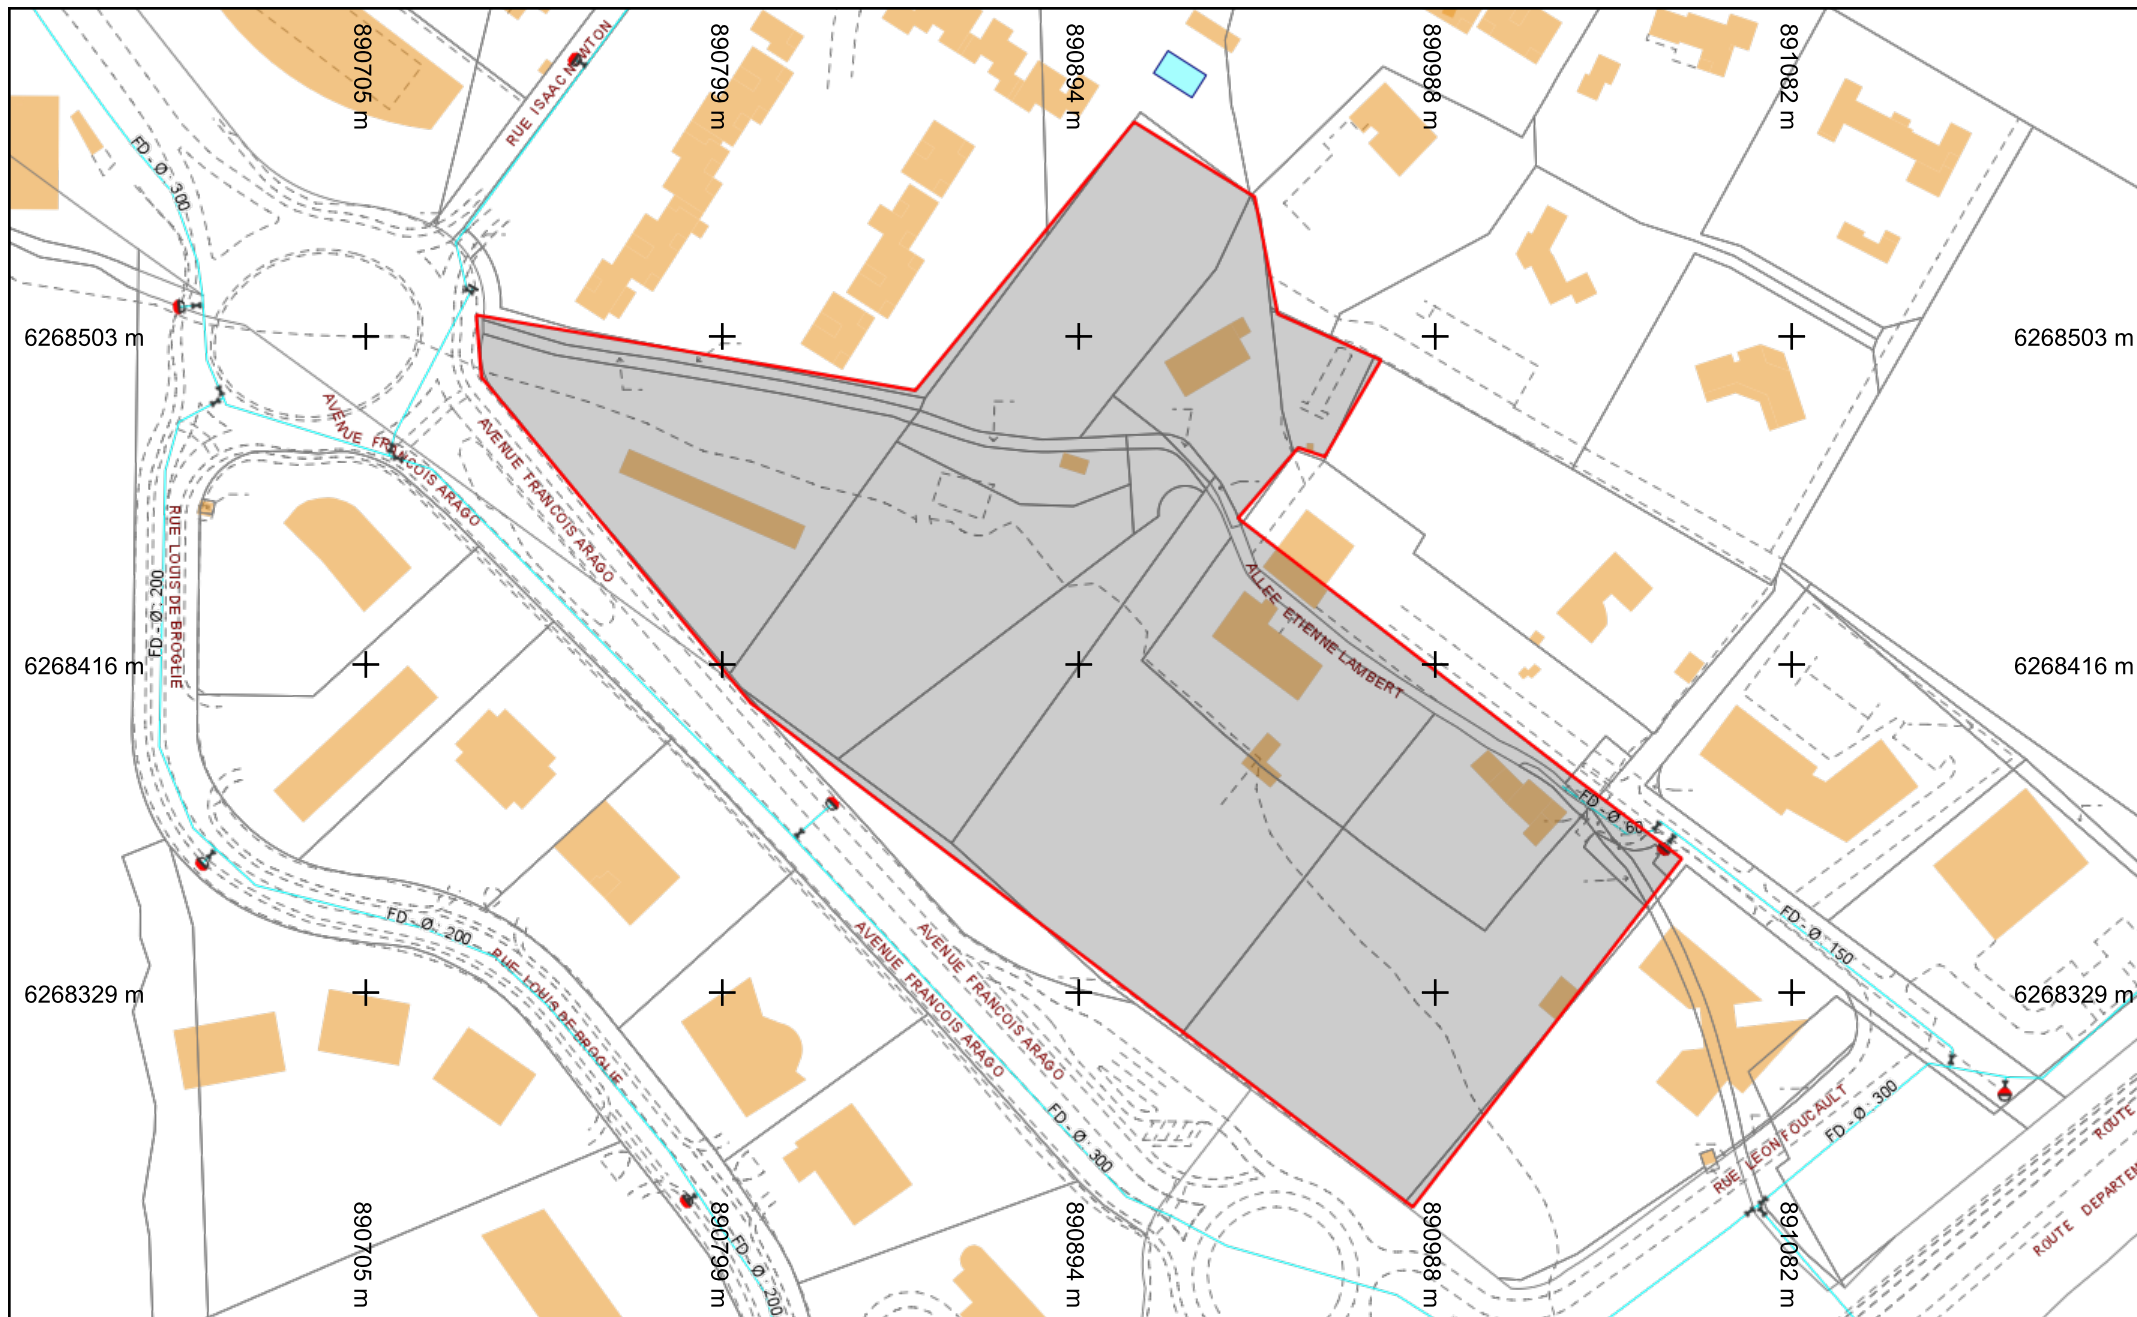

LEGENDE RESEAU EAU POTABLE

Polyéthylène = PEHD
Matériau Non Précisé = MNP
Fonte Grise = FG
Fonte Ductile = FD
Matériaux Plastiques Indéterminés = MPI

Poteau Incendie
Vanne
Ventouse
Compteur
Vidange

Échelle : 1:2000
Edition : 17/01/2019


Numéro de consultation : 2019011705214D2D
Adresse : ALLEE ETIENNE LAMBERT
13090 AIX EN PROVENCE

Plan de Classe C

0 10 20 30 40 50m



Format d'impression : A4 Paysage

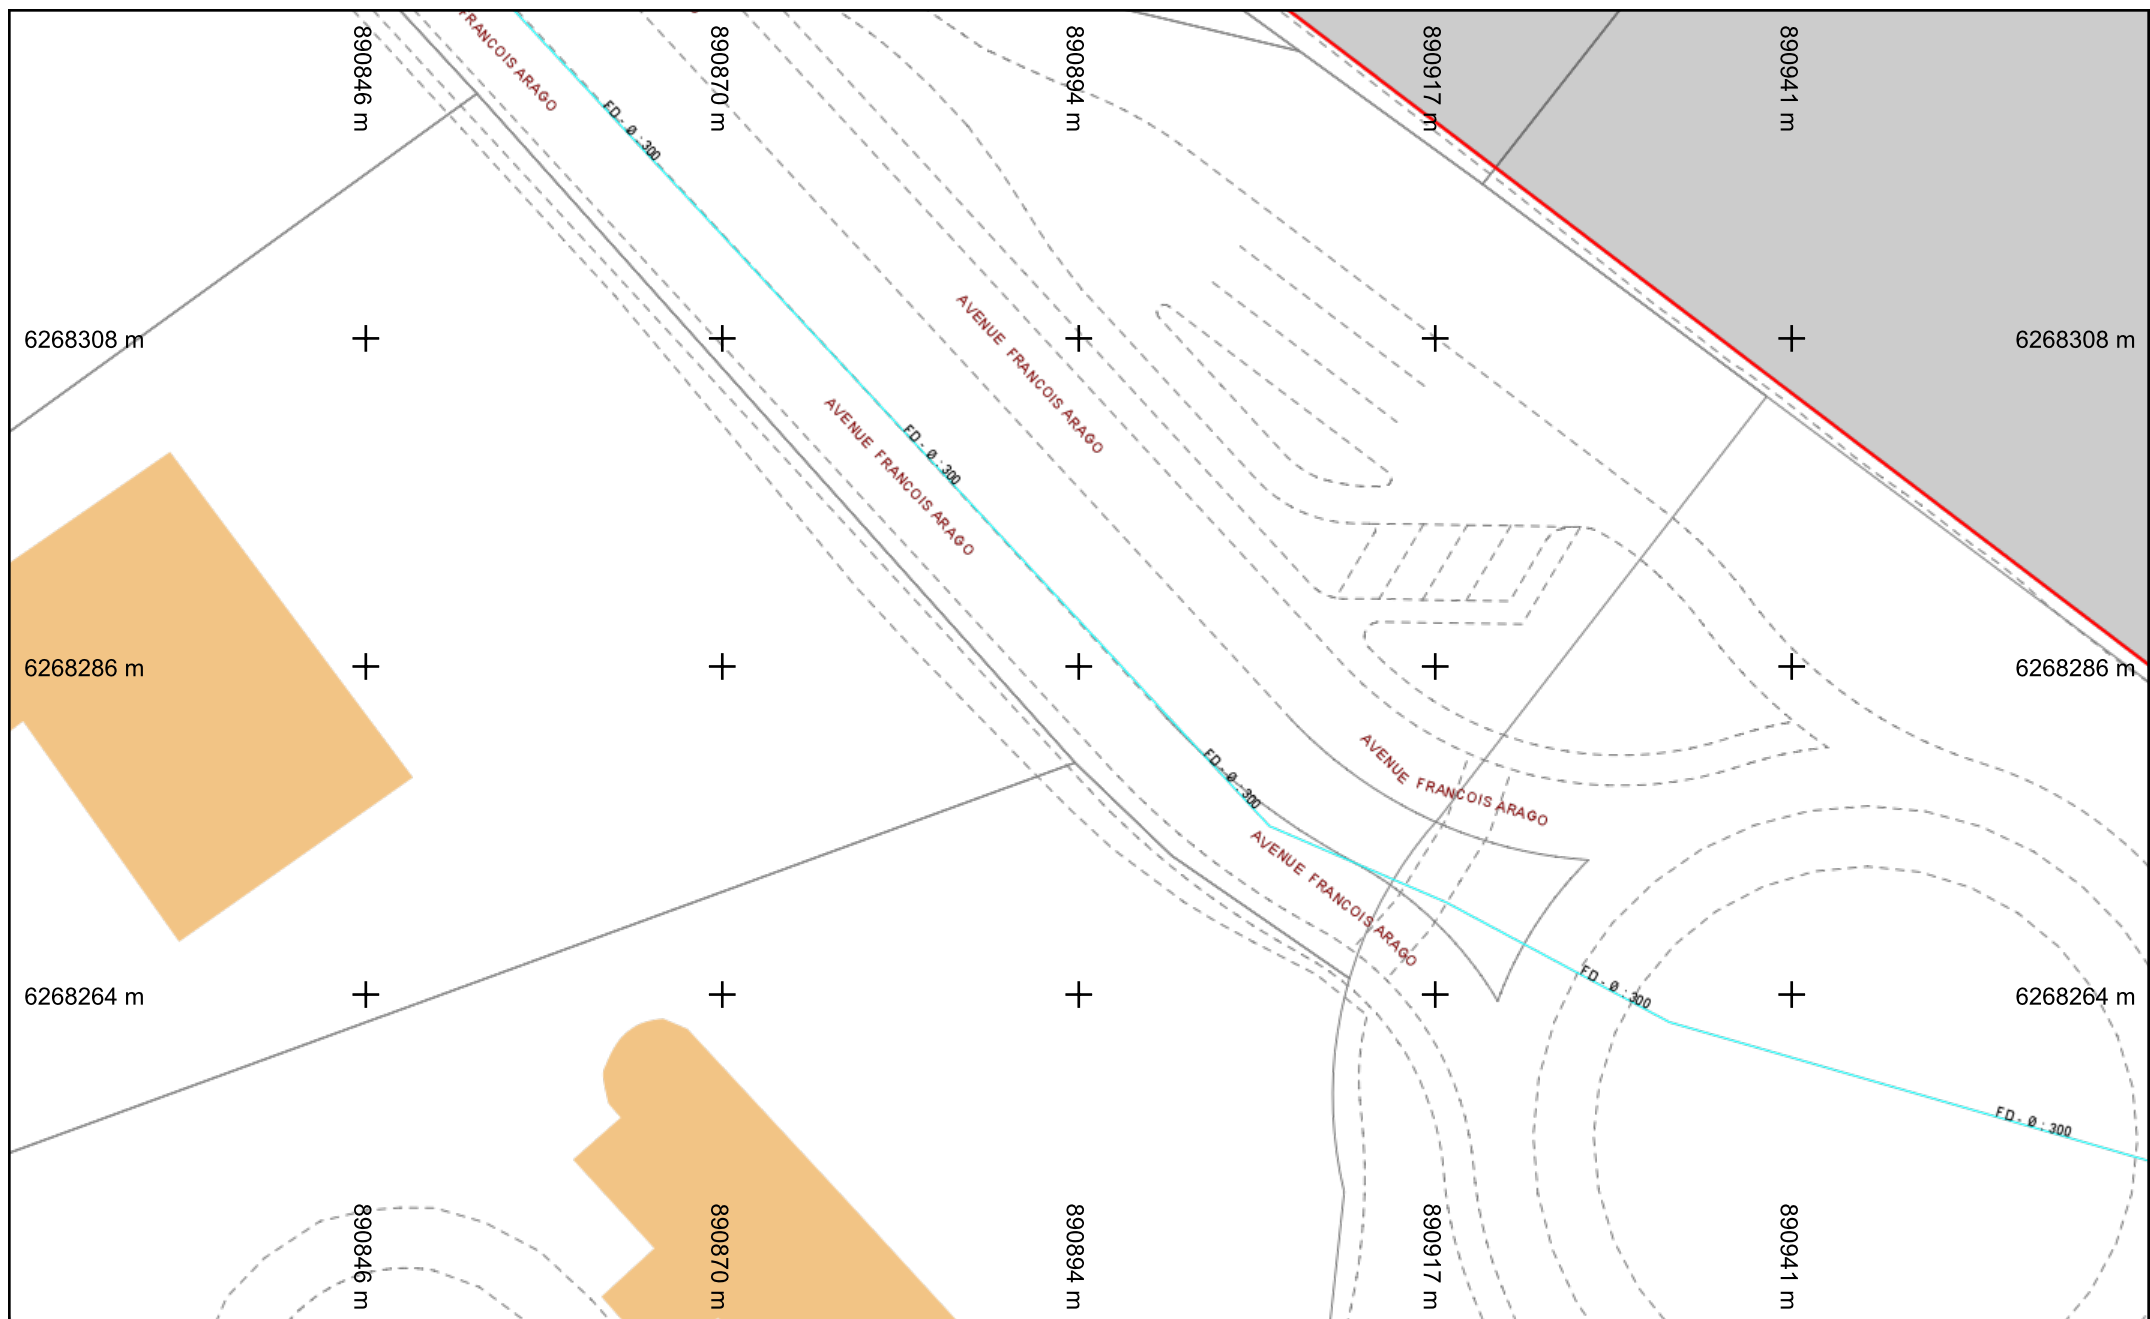

LEGENDE RESEAU EAU POTABLE

Polyéthylène = PEHD
Matériau Non Précisé = MNP
Fonte Grise = FG
Fonte Ductile = FD
Matières Plastiques Indéterminées = MPI

Poteau Incendie
Vanne
Ventouse
Compteur
Vidange

Échelle : 1:500
Edition : 17/01/2019
Folio n° : 0


Numéro de consultation : 2019011705214D2D
Adresse : ALLEE ETIENNE LAMBERT
13090 AIX EN PROVENCE

Plan de Classe C

0 2 4 6 8 10m



Format d'impression : A4 Paysage

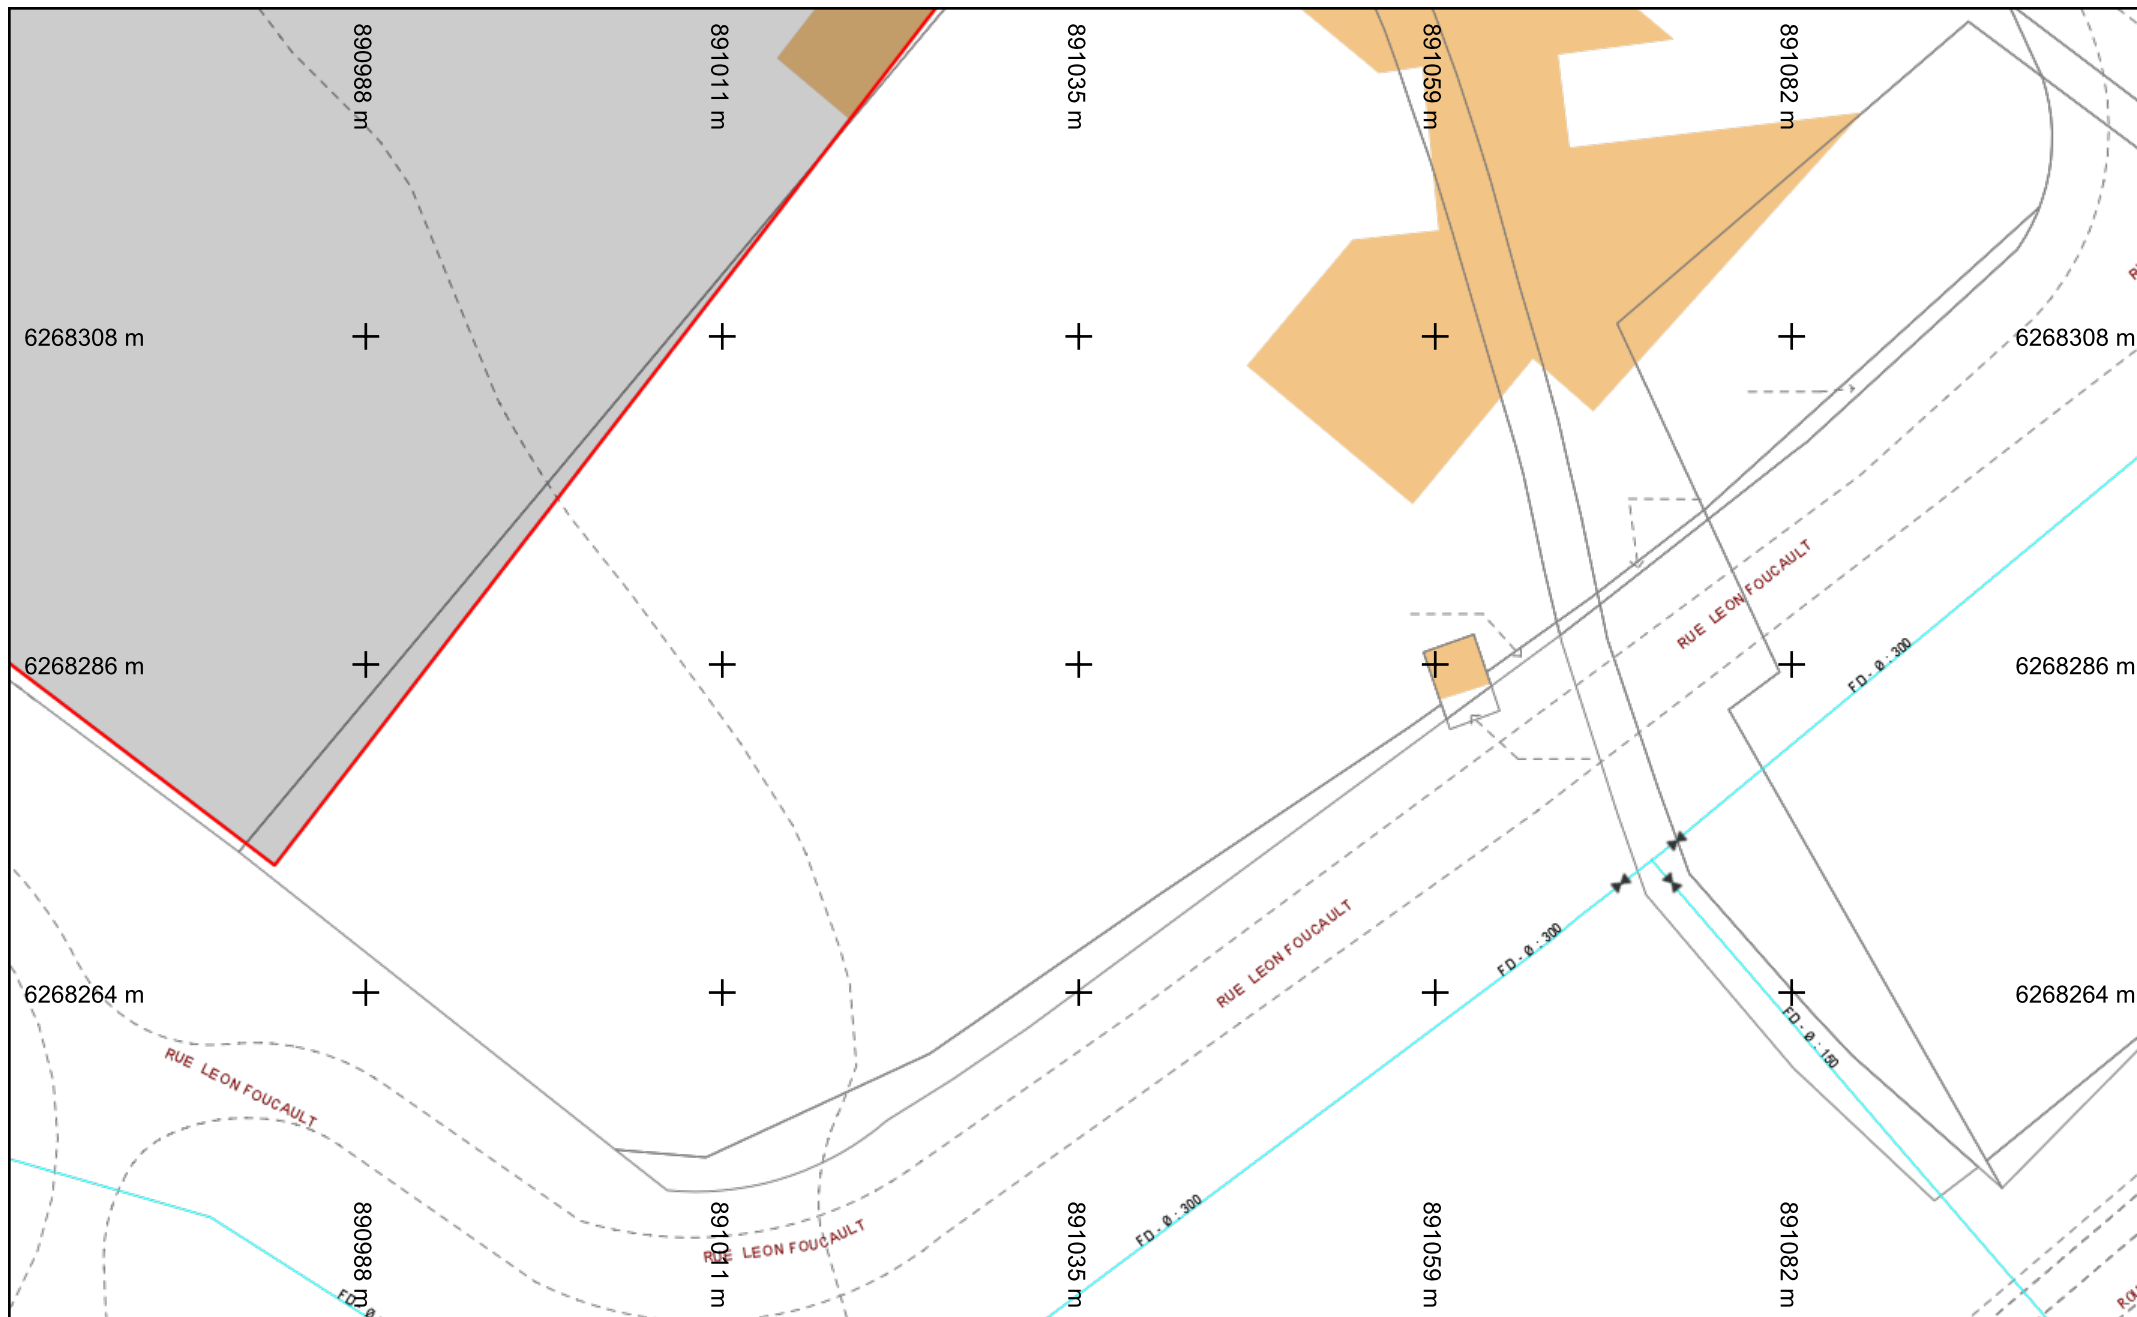

LEGENDE RESEAU EAU POTABLE


Polyéthylène = PEHD
Matériau Non Précisé = MNP
Fonte Grise = FG
Fonte Ductile = FD
Matières Plastiques Indéterminées = MPI

Poteau Incendie
Vanne
Ventouse
Compteur
Vidange


Échelle : 1:500
Edition : 17/01/2019
Folio n° : 1

Numéro de consultation : 2019011705214D2D
Adresse : ALLEE ETIENNE LAMBERT
13090 AIX EN PROVENCE

Plan de Classe C



Format d'impression : A4 Paysage

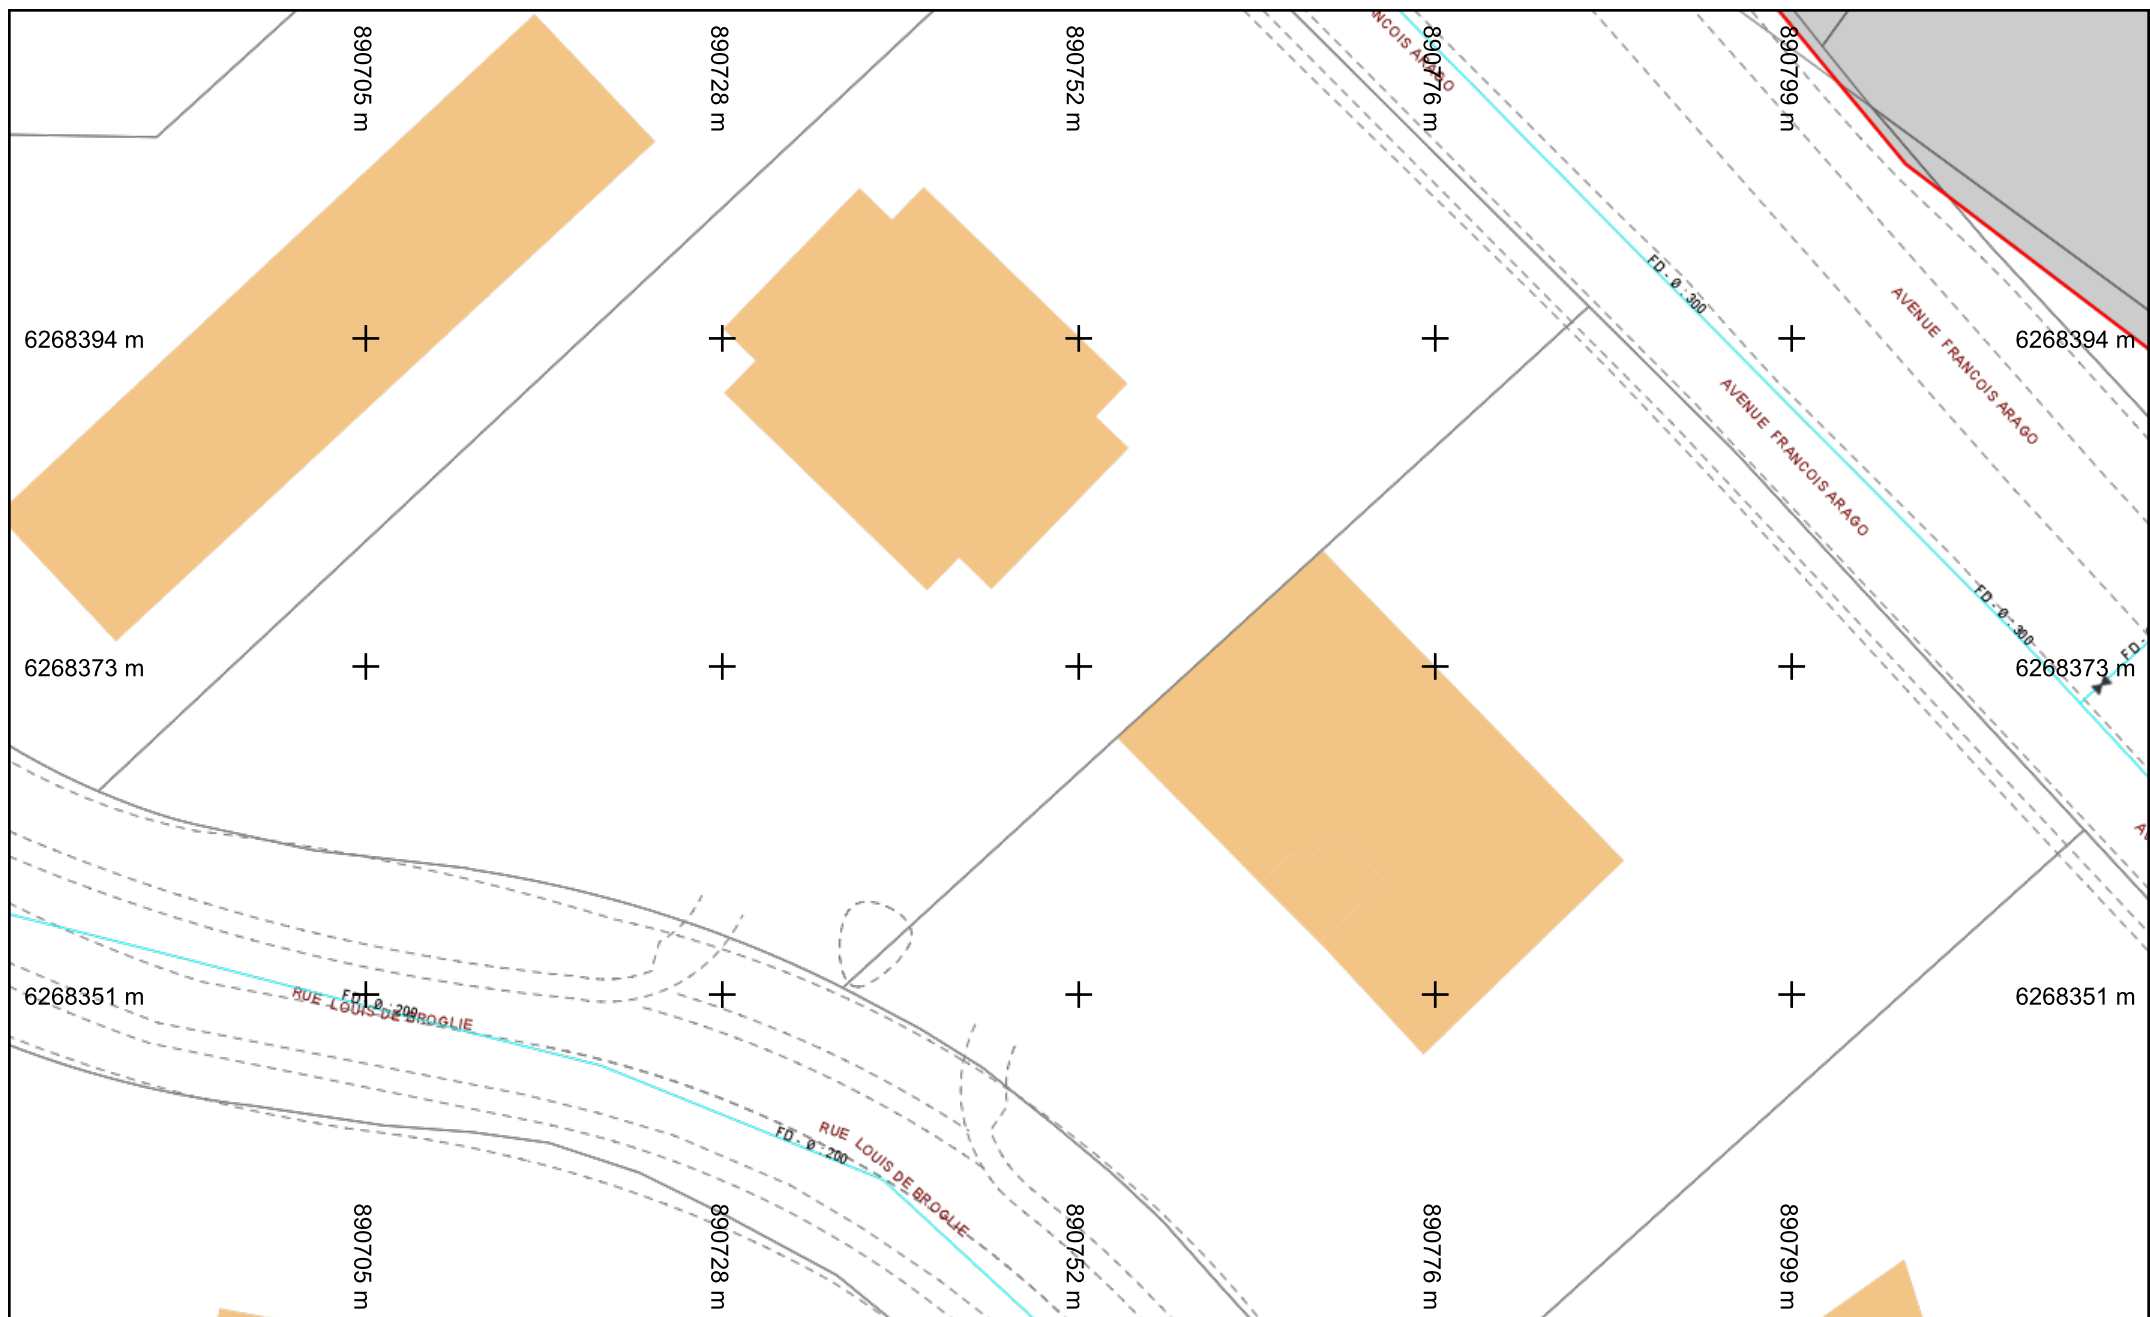

LEGENDE RESEAU EAU POTABLE


Polyéthylène = PEHD
Matériau Non Précisé = MNP
Fonte Grise = FG
Fonte Ductile = FD
Matières Plastiques Indéterminées = MPI

Poteau Incendie
Vanne
Ventouse
Compteur
Vidange

Échelle : 1:500
Edition : 17/01/2019
Folio n° : 2

Numéro de consultation : 2019011705214D2D
Adresse : ALLEE ETIENNE LAMBERT
13090 AIX EN PROVENCE

Plan de Classe C




Format d'impression : A4 Paysage

vers folio 6

vers folio 2

vers folio 4

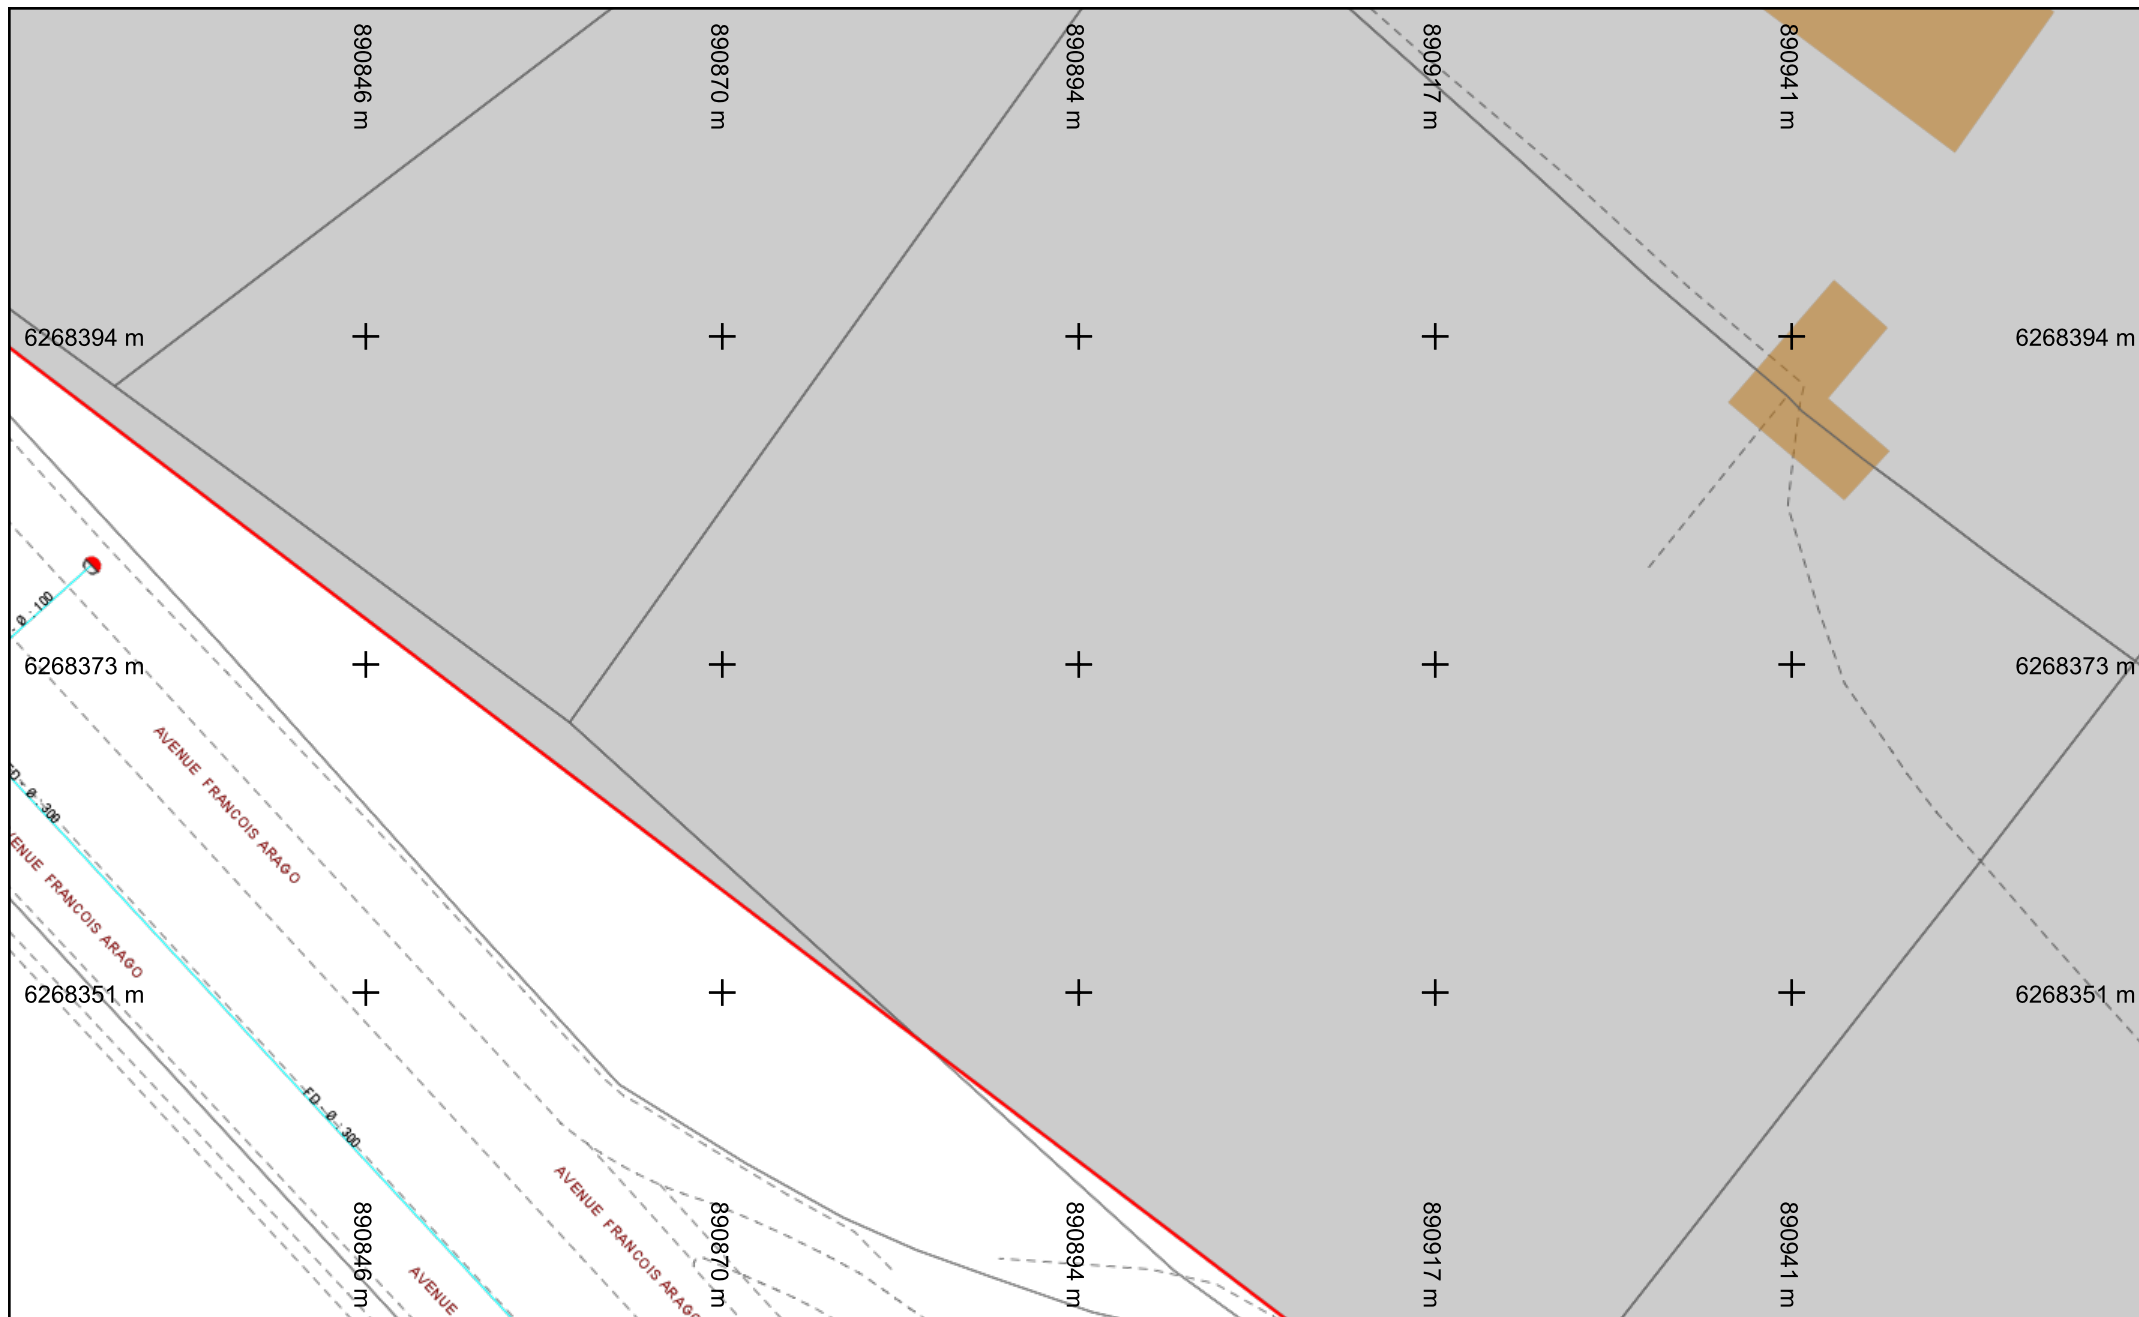


vers folio 0

LEGENDE RESEAU EAU POTABLE

Polyéthylène = PEHD
Matériau Non Précisé = MNP
Fonte Grise = FG
Fonte Ductile = FD
Matières Plastiques Indéterminées = MPI


Poteau Incendie
Vanne
Ventouse
Compteur
Vidange




Échelle : 1:500
Edition : 17/01/2019
Folio n° : 3

Numéro de consultation : 2019011705214D2D
Adresse : ALLEE ETIENNE LAMBERT
13090 AIX EN PROVENCE

Plan de Classe C



Format d'impression : A4 Paysage

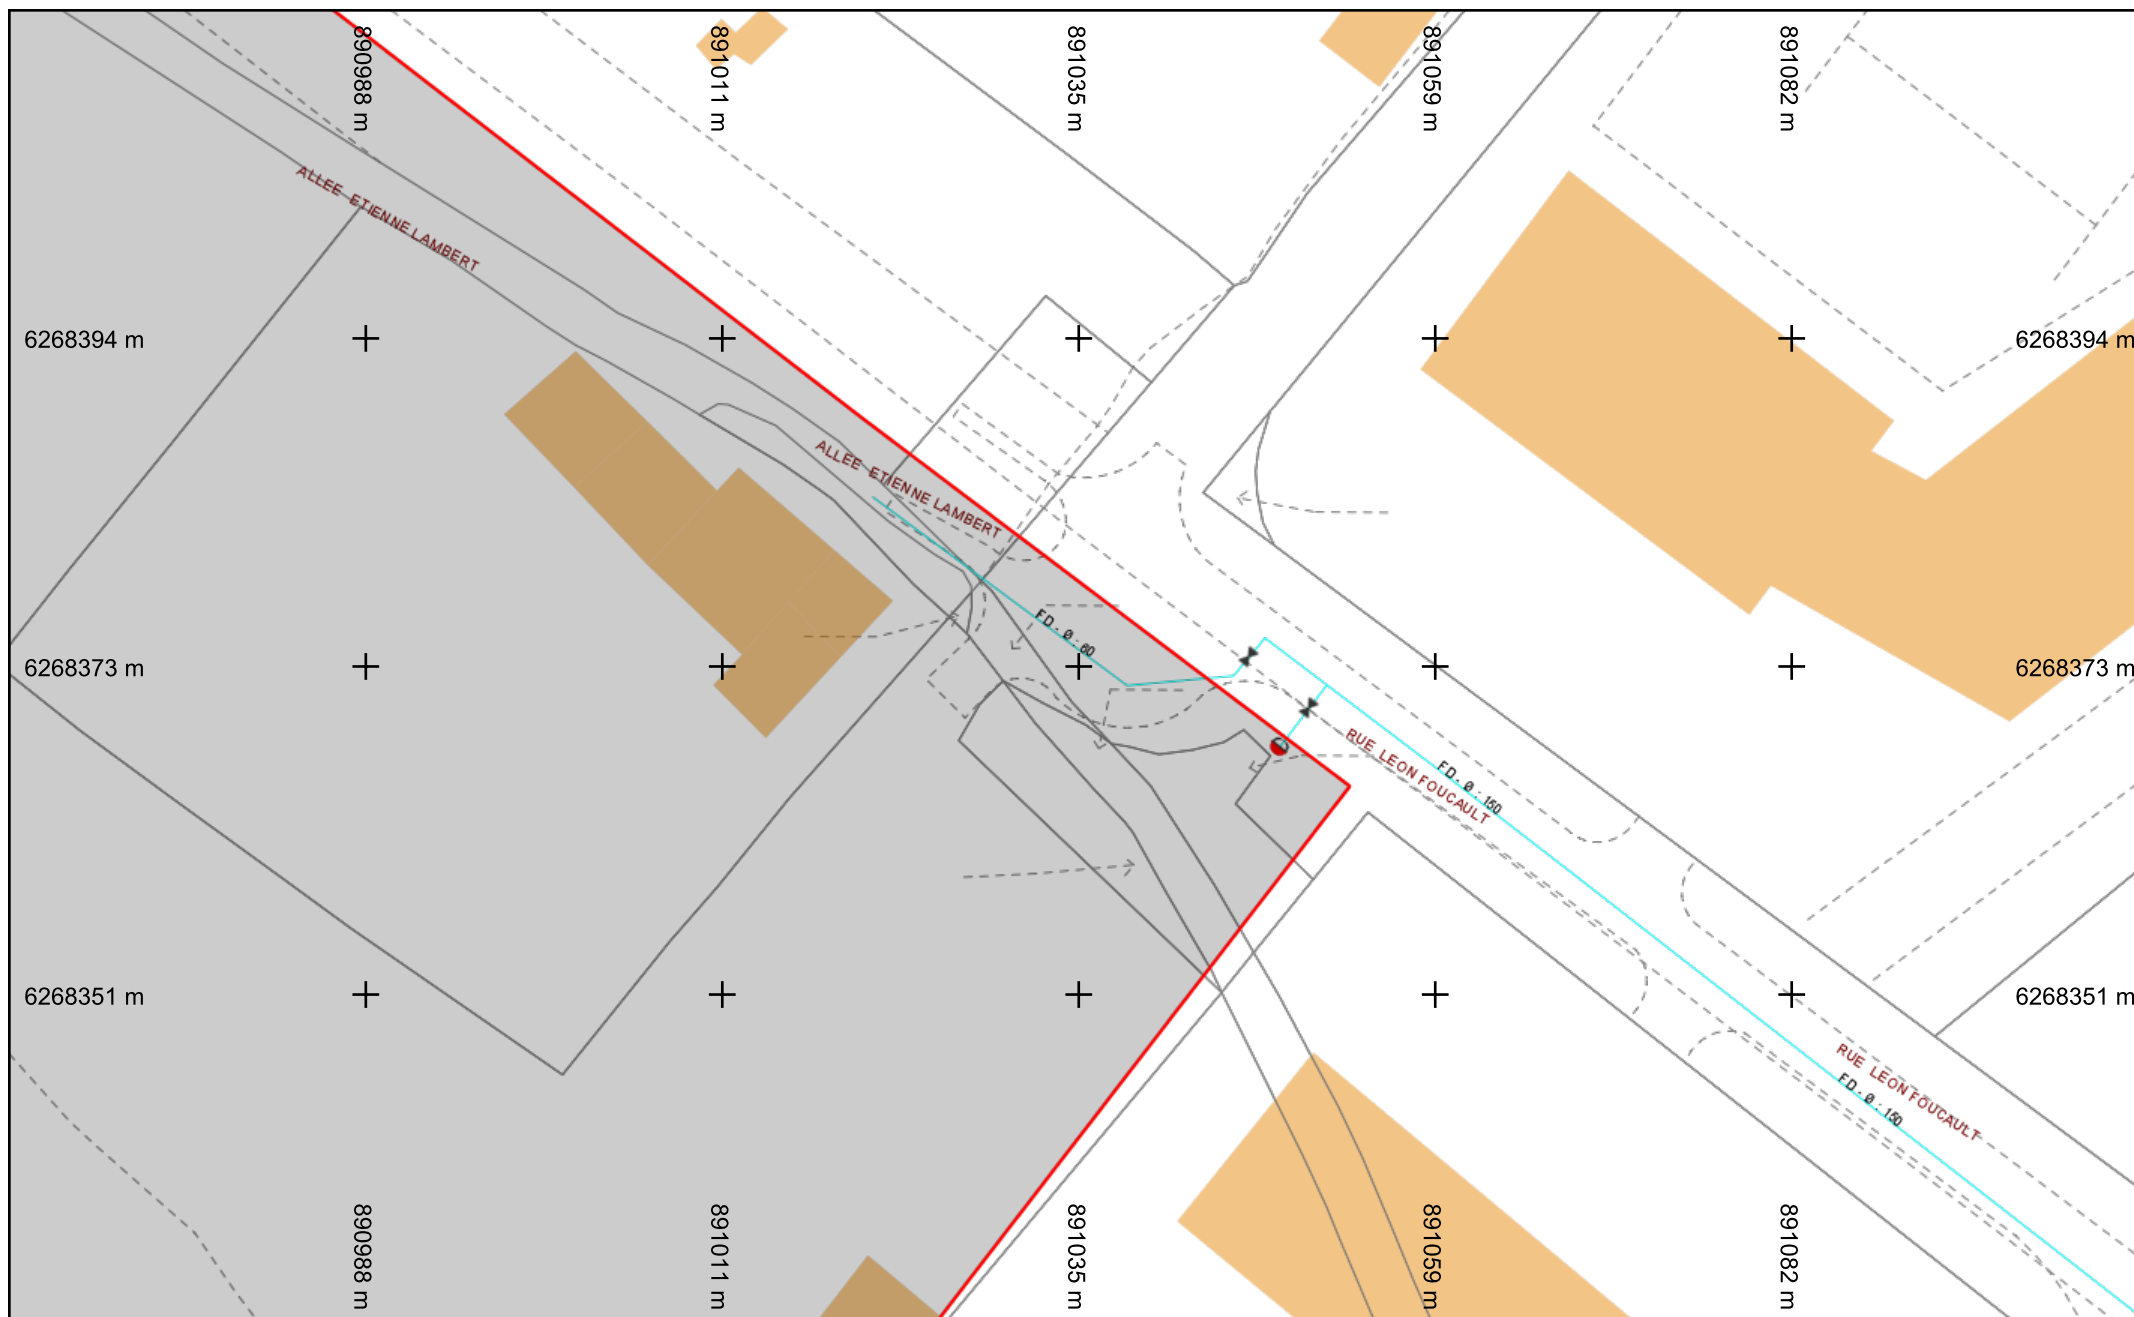

LEGENDE RESEAU EAU POTABLE


Polyéthylène = PEHD
Matériau Non Précisé = MNP
Fonte Grise = FG
Fonte Ductile = FD
Matériaux Plastiques Indéterminés = MPI

Poteau Incendie
Vanne
Ventouse
Compteur
Vidange


Échelle : 1:500
Edition : 17/01/2019
Folio n° : 4

Numéro de consultation : 2019011705214D2D
Adresse : ALLEE ETIENNE LAMBERT
13090 AIX EN PROVENCE

Plan de Classe C



Format d'impression : A4 Paysage

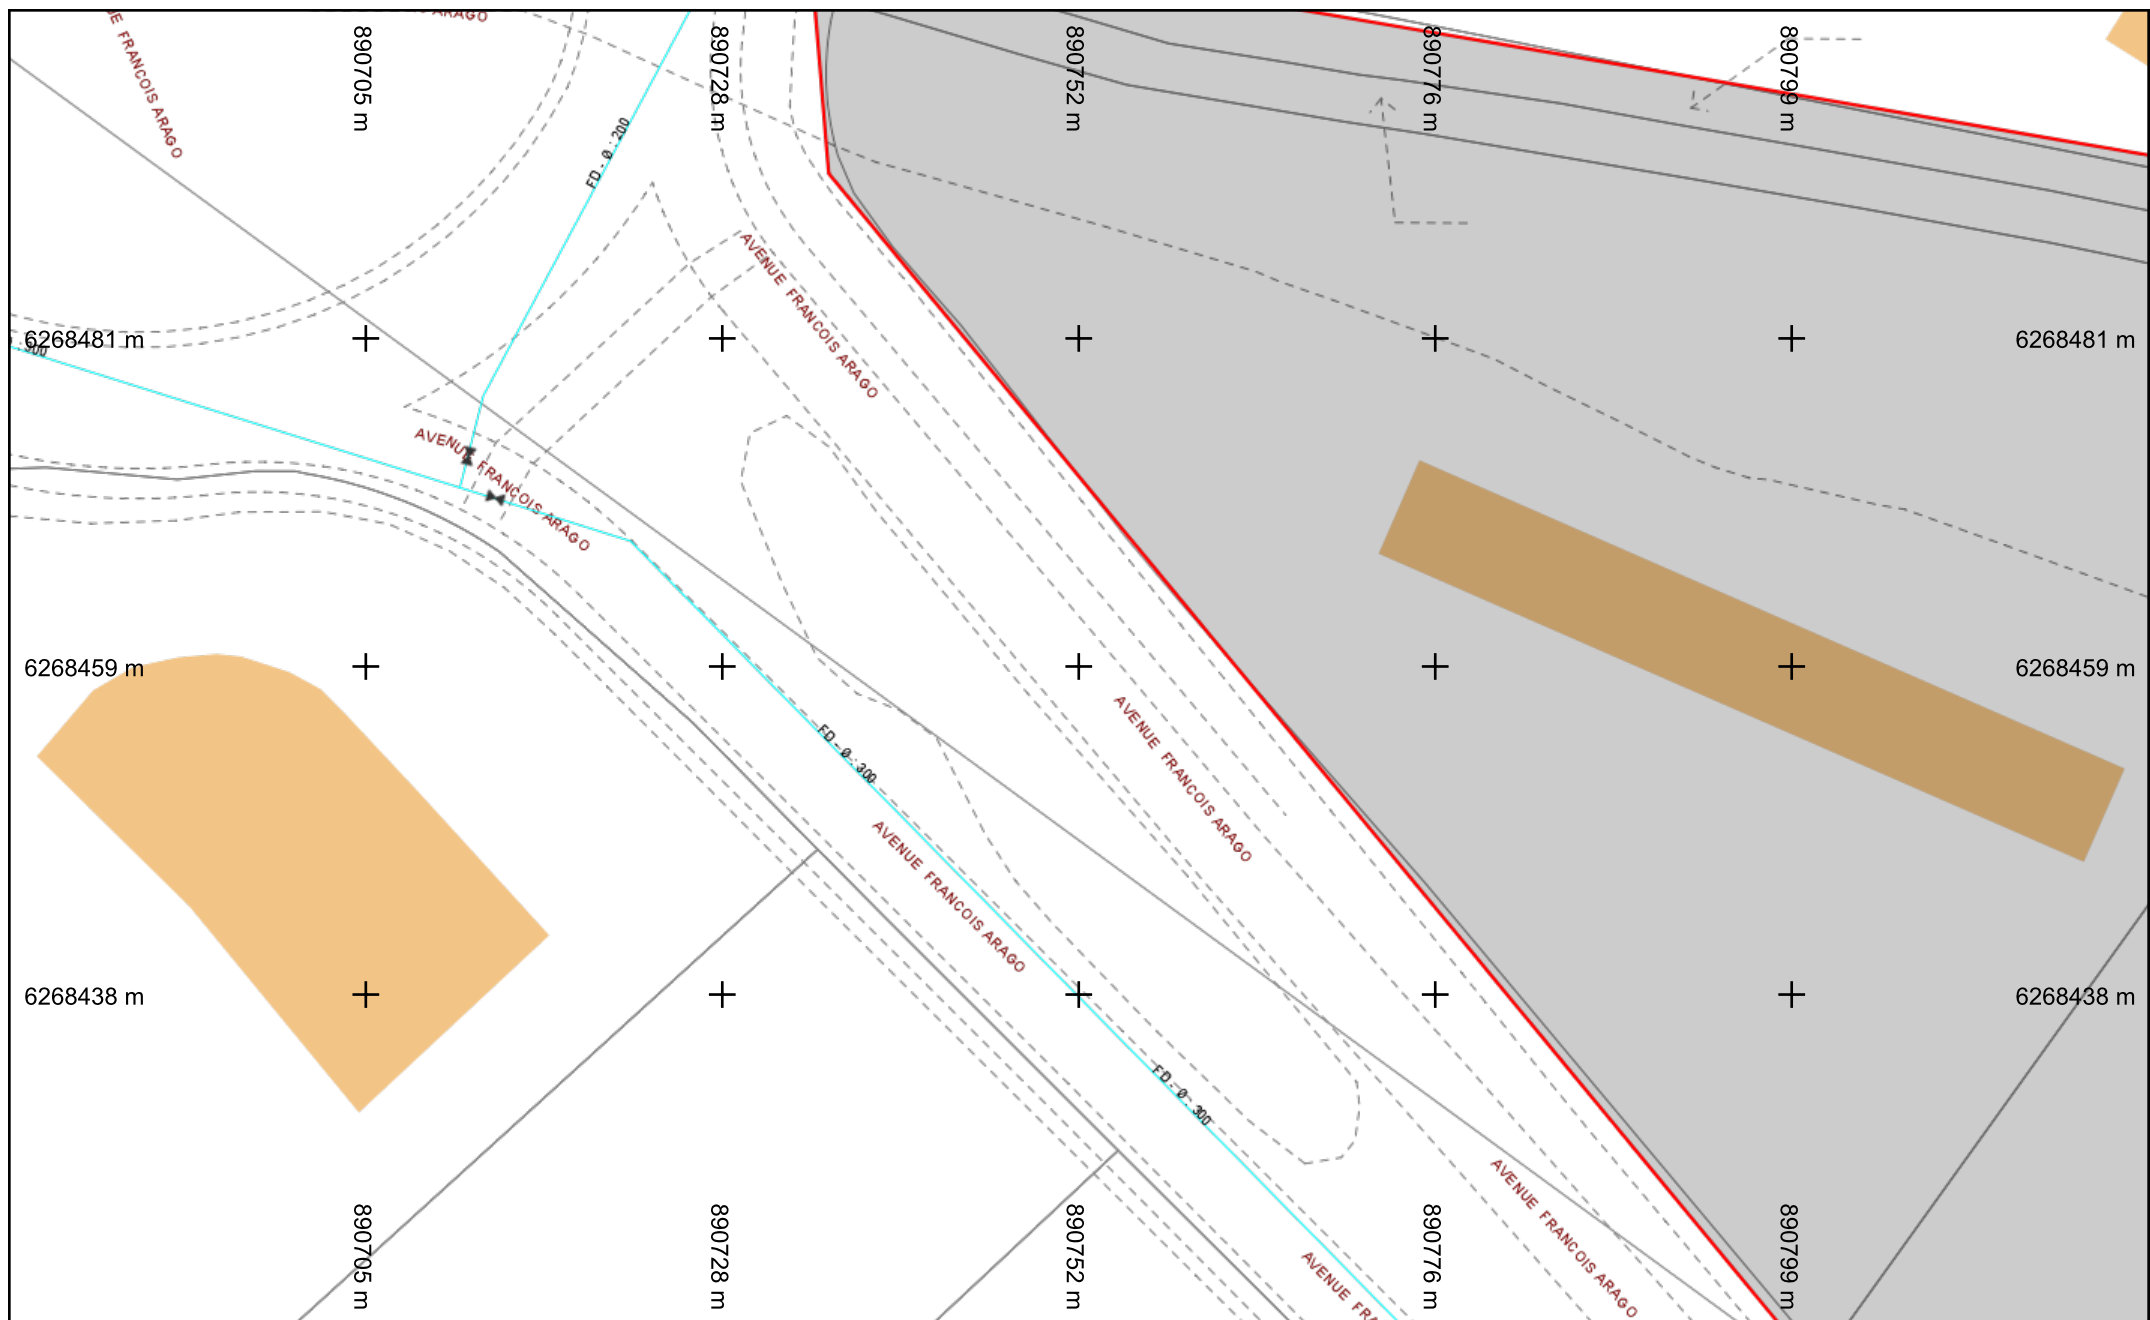

LEGENDE RESEAU EAU POTABLE

Polyéthylène = PEHD
Matériau Non Précisé = MNP
Fonte Grise = FG
Fonte Ductile = FD
Matières Plastiques Indéterminées = MPI

Poteau Incendie
Vanne
Ventouse
Compteur
Vidange

Échelle : 1:500
Edition : 17/01/2019
Folio n° : 5

vers folio 2

Numéro de consultation : 2019011705214D2D
Adresse : ALLEE ETIENNE LAMBERT
13090 AIX EN PROVENCE

Plan de Classe C

0 2 4 6 8 10m



Format d'impression : A4 Paysage



LEGENDE RESEAU EAU POTABLE


Polyéthylène = PEHD
Matériau Non Précisé = MNP
Fonte Grise = FG
Fonte Ductile = FD
Matières Plastiques Indéterminées = MPI

Poteau Incendie
Vanne
Ventouse
Compteur
Vidange

Échelle : 1:500
Edition : 17/01/2019
Folio n° : 6

Numéro de consultation : 2019011705214D2D
Adresse : ALLEE ETIENNE LAMBERT
13090 AIX EN PROVENCE

Plan de Classe C



Format d'impression : A4 Paysage

vers folio 6



LEGENDE RESEAU EAU POTABLE


Polyéthylène = PEHD
Matériau Non Précisé = MNP
Fonte Grise = FG
Fonte Ductile = FD
Matières Plastiques Indéterminées = MPI

Poteau Incendie
Vanne
Ventouse
Compteur
Vidange


Échelle : 1:500
Edition : 17/01/2019
Folio n° : 7

Numéro de consultation : 2019011705214D2D
Adresse : ALLEE ETIENNE LAMBERT
13090 AIX EN PROVENCE

Plan de Classe C



Format d'impression : A4 Paysage

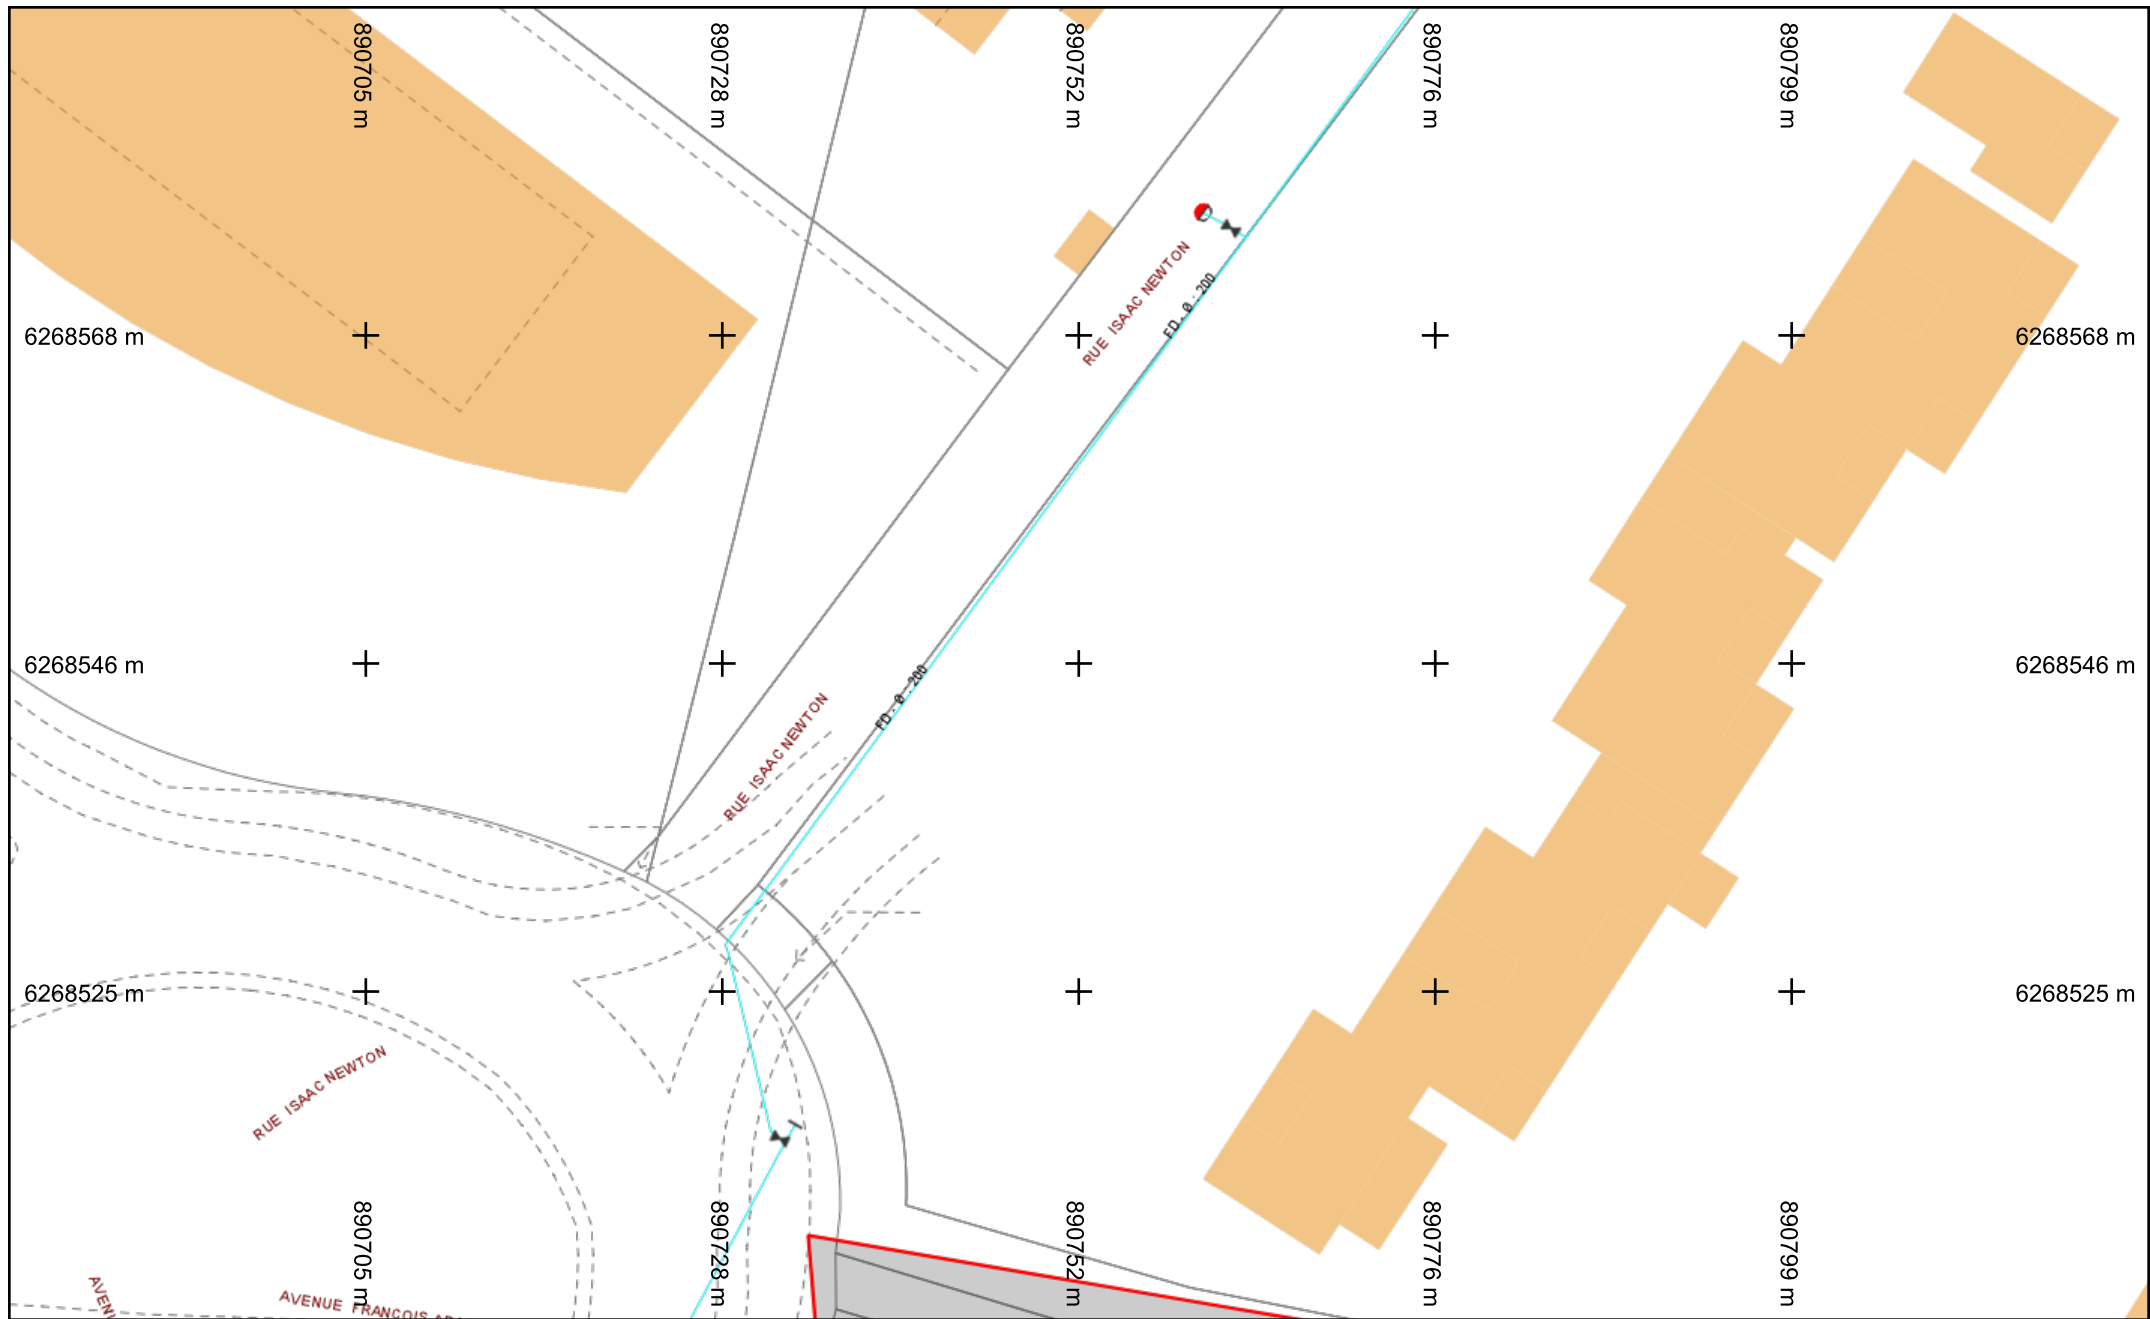


vers folio 9

vers folio 5

LEGENDE RESEAU EAU POTABLE

Polyéthylène = PEHD
Matériau Non Précisé = MNP
Fonte Grise = FG
Fonte Ductile = FD
Matières Plastiques Indéterminées = MPI


Poteau Incendie
Vanne
Ventouse
Compteur
Vidange




Échelle : 1:500
Edition : 17/01/2019
Folio n° : 8

Numéro de consultation : 2019011705214D2D
Adresse : ALLEE ETIENNE LAMBERT
13090 AIX EN PROVENCE

Plan de Classe C



Format d'impression : A4 Paysage

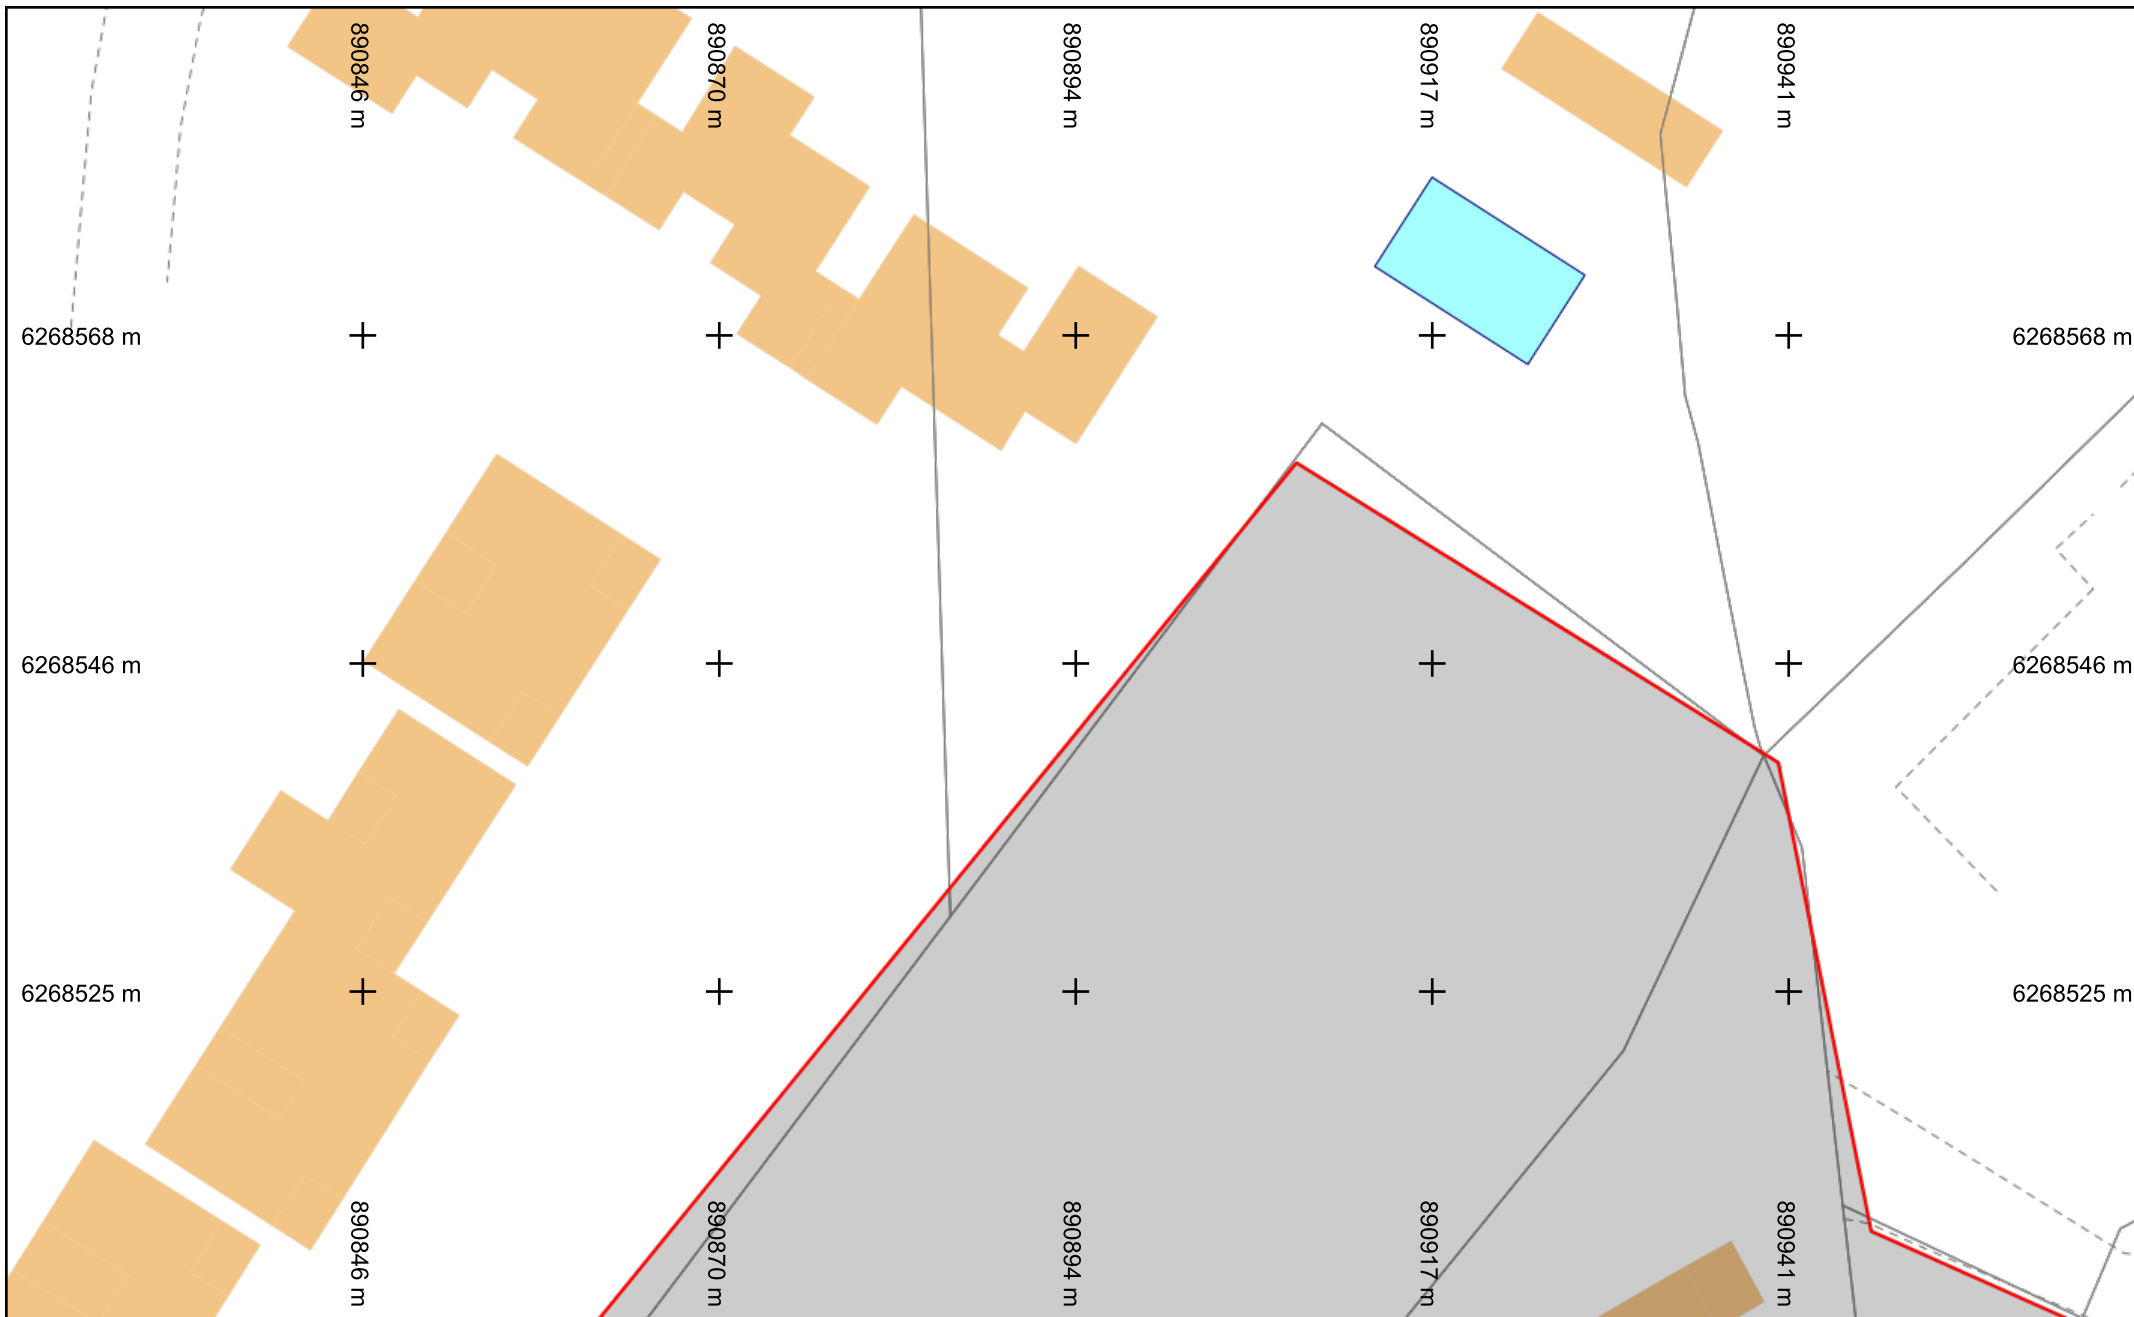

vers folio 6

LEGENDE RESEAU EAU POTABLE


Polyéthylène = PEHD
Matériau Non Précisé = MNP
Fonte Grise = FG
Fonte Ductile = FD
Matières Plastiques Indéterminées = MPI

Poteau Incendie
Vanne
Ventouse
Compteur
Vidange


Échelle : 1:500
Edition : 17/01/2019
Folio n° : 9

Numéro de consultation : 2019011705214D2D
Adresse : ALLEE ETIENNE LAMBERT
13090 AIX EN PROVENCE

Plan de Classe C




Format d'impression : A4 Paysage

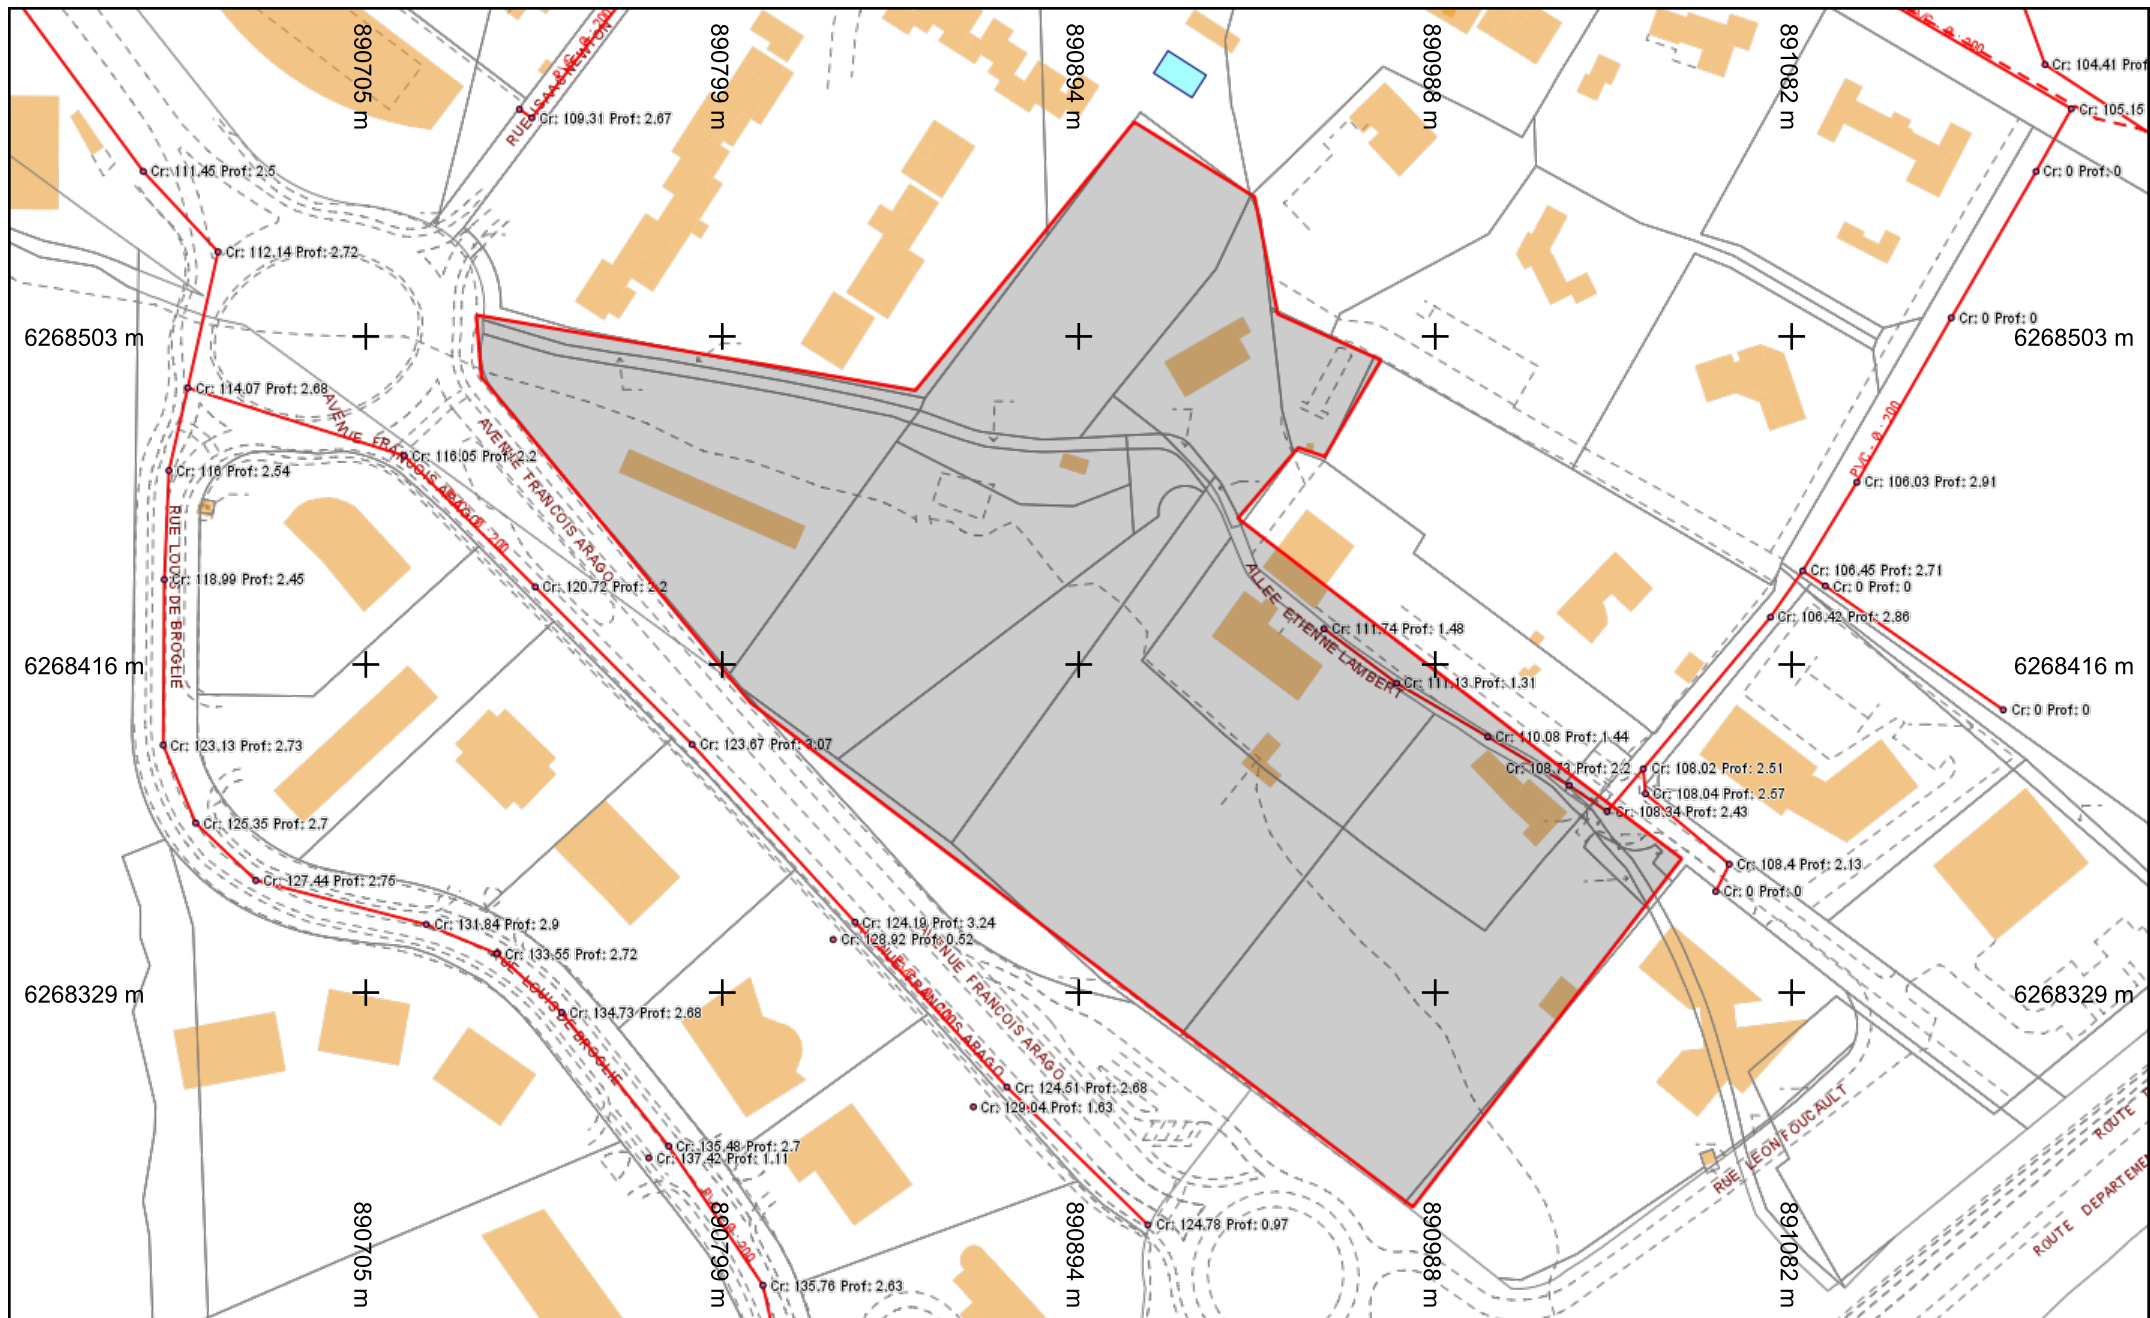

LEGENDE RESEAU EAUX USEES

Polyéthylène=PEHD	Regard de visite		Cr: Cote radier
Matériau Non précisé= MNP	Regard de branchement		Prof: Profondeur
Fonte=F	Conduites gravitaires		
Fonte Grise=FG	Conduites de refoulement		
Fonte Ductile=FD			
Polypropylène=PP			




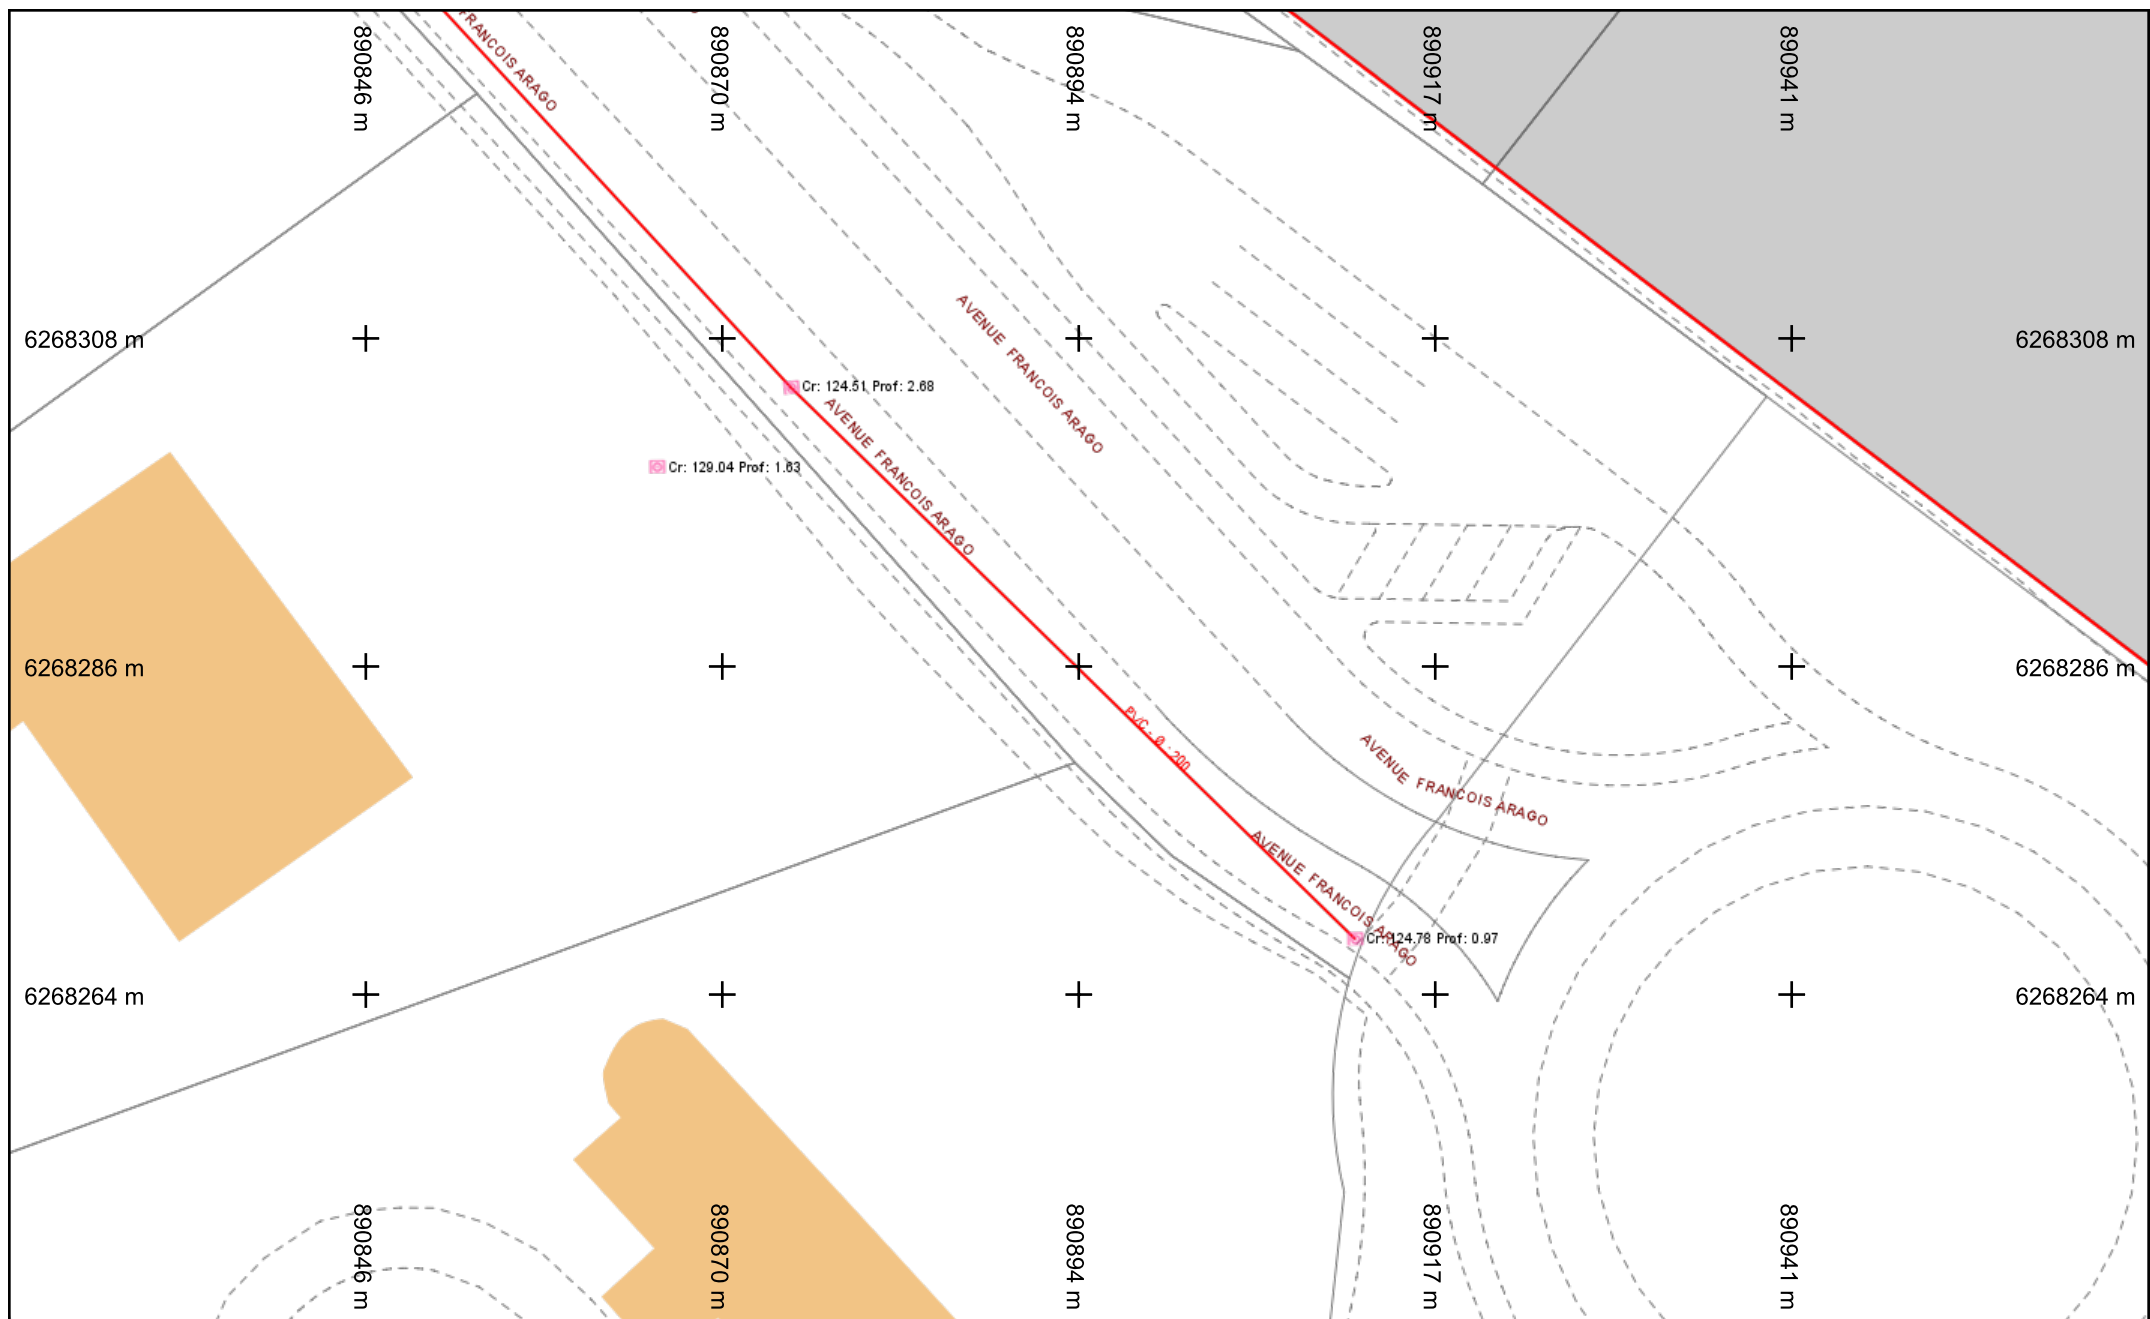

LEGENDE RESEAU EAUX USEES

Polyéthylène=PEHD	Regard de visite		Cr: Cote radier
Matériau Non précisé= MNP	Regard de branchement		Prof: Profondeur
Fonte= F	Conduites gravitaires		
Fonte Grise=FG	Conduites de refoeulement		
Fonte Ductile=FD			
Polypropylène=PP			




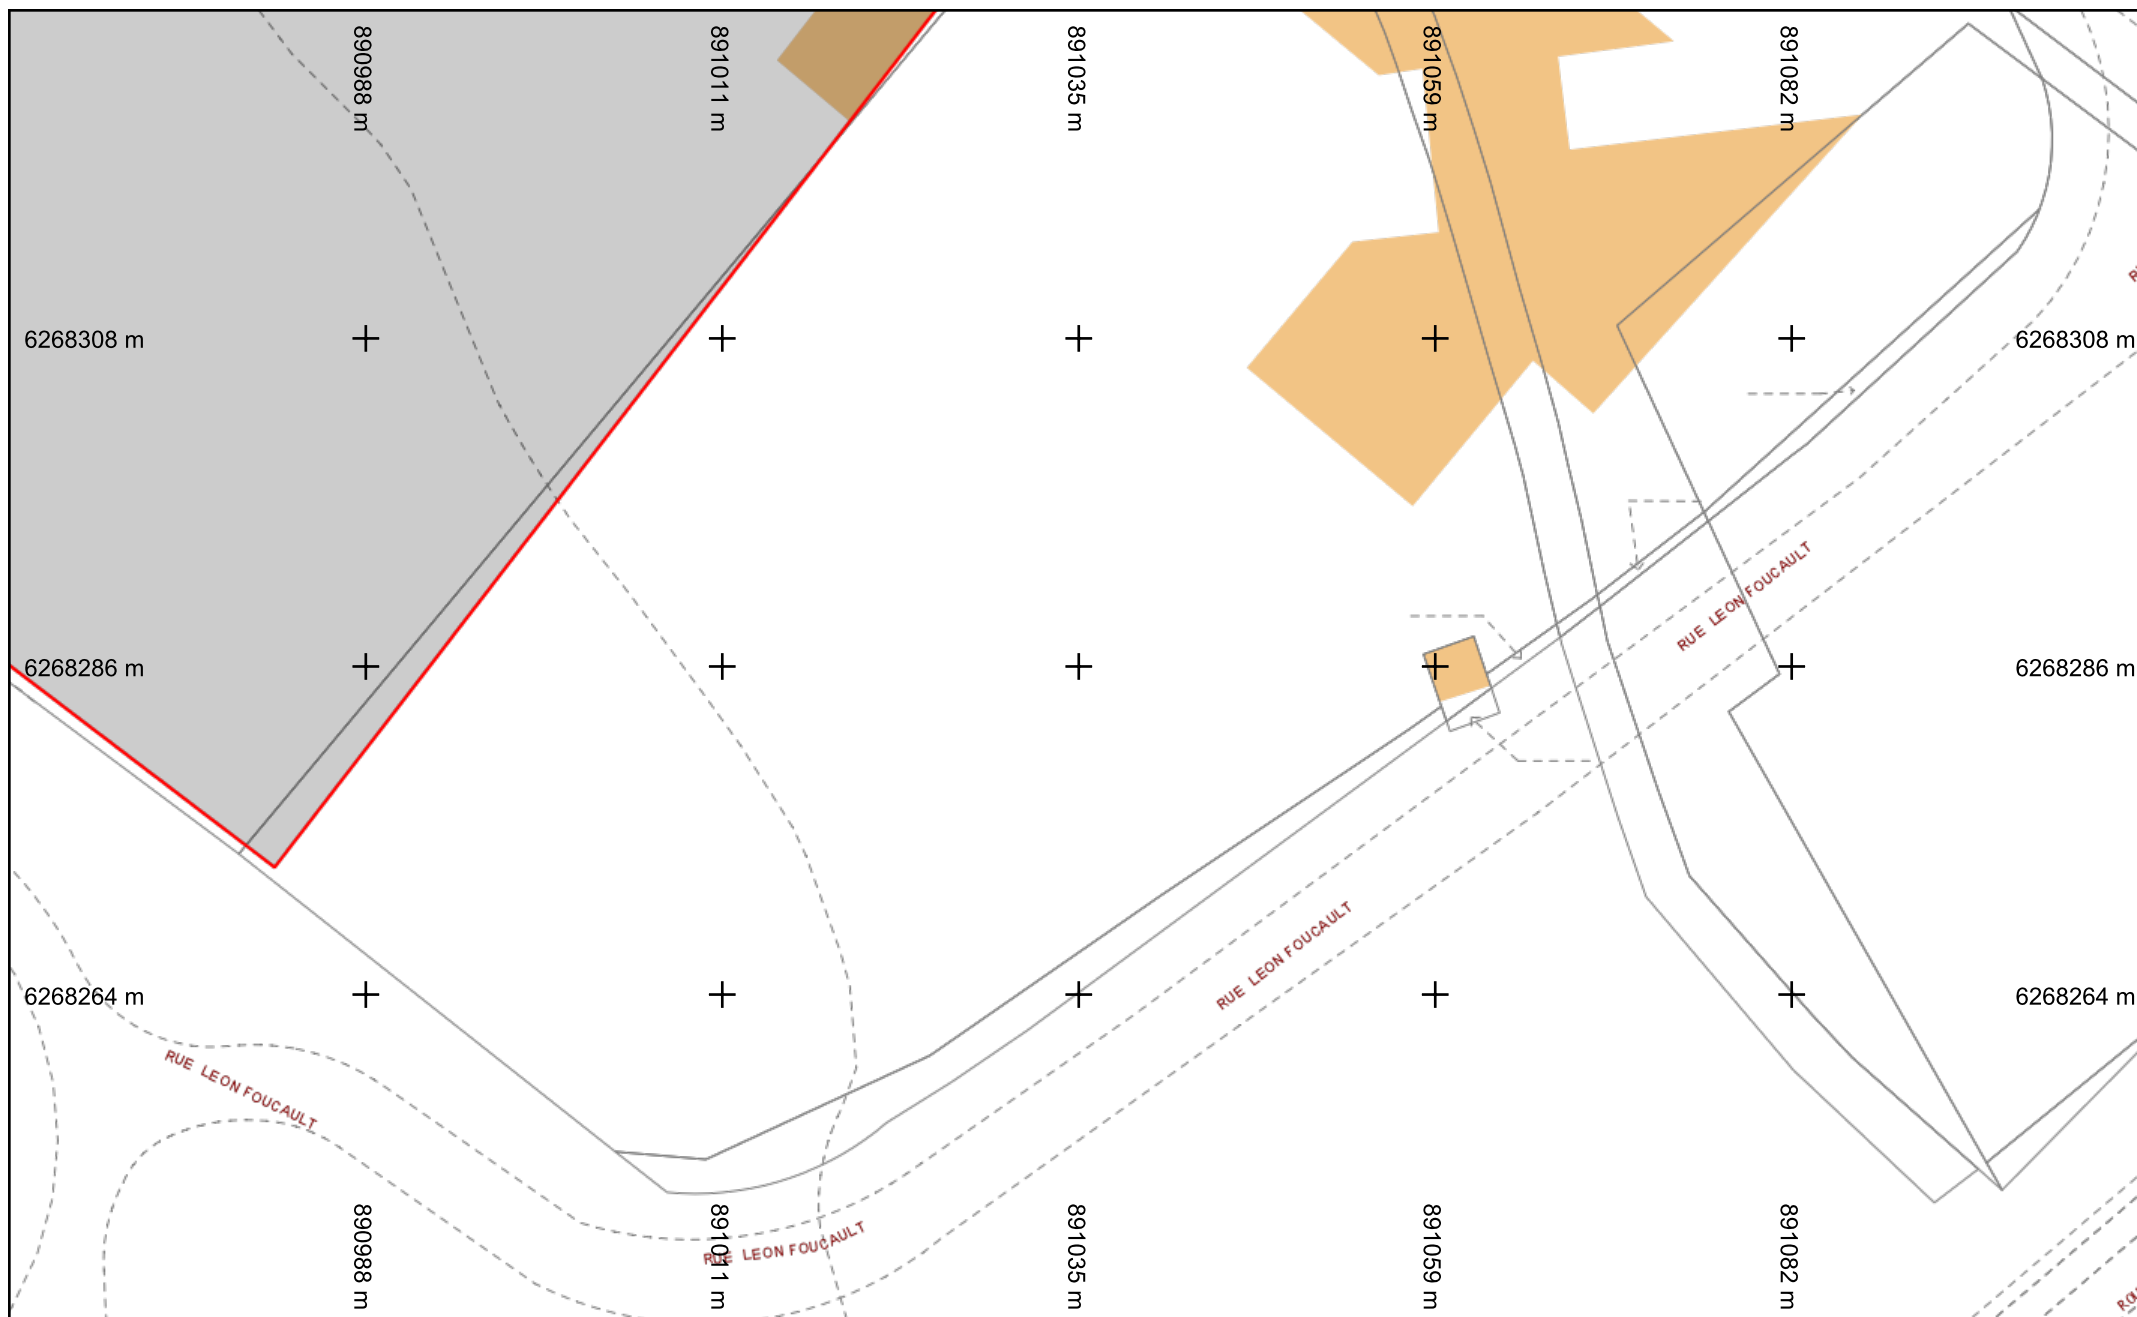

LEGENDE RESEAU EAUX USEES

Polyéthylène=PEHD	Regard de visite		Cr: Cote radier
Matériau Non précisé= MNP	Regard de branchement		Prof : Profondeur
Fonte= F	Conduites gravitaires		
Fonte Grise=FG	Conduites de refoulement		
Fonte Ductile=FD			
Polypropylène=PP			



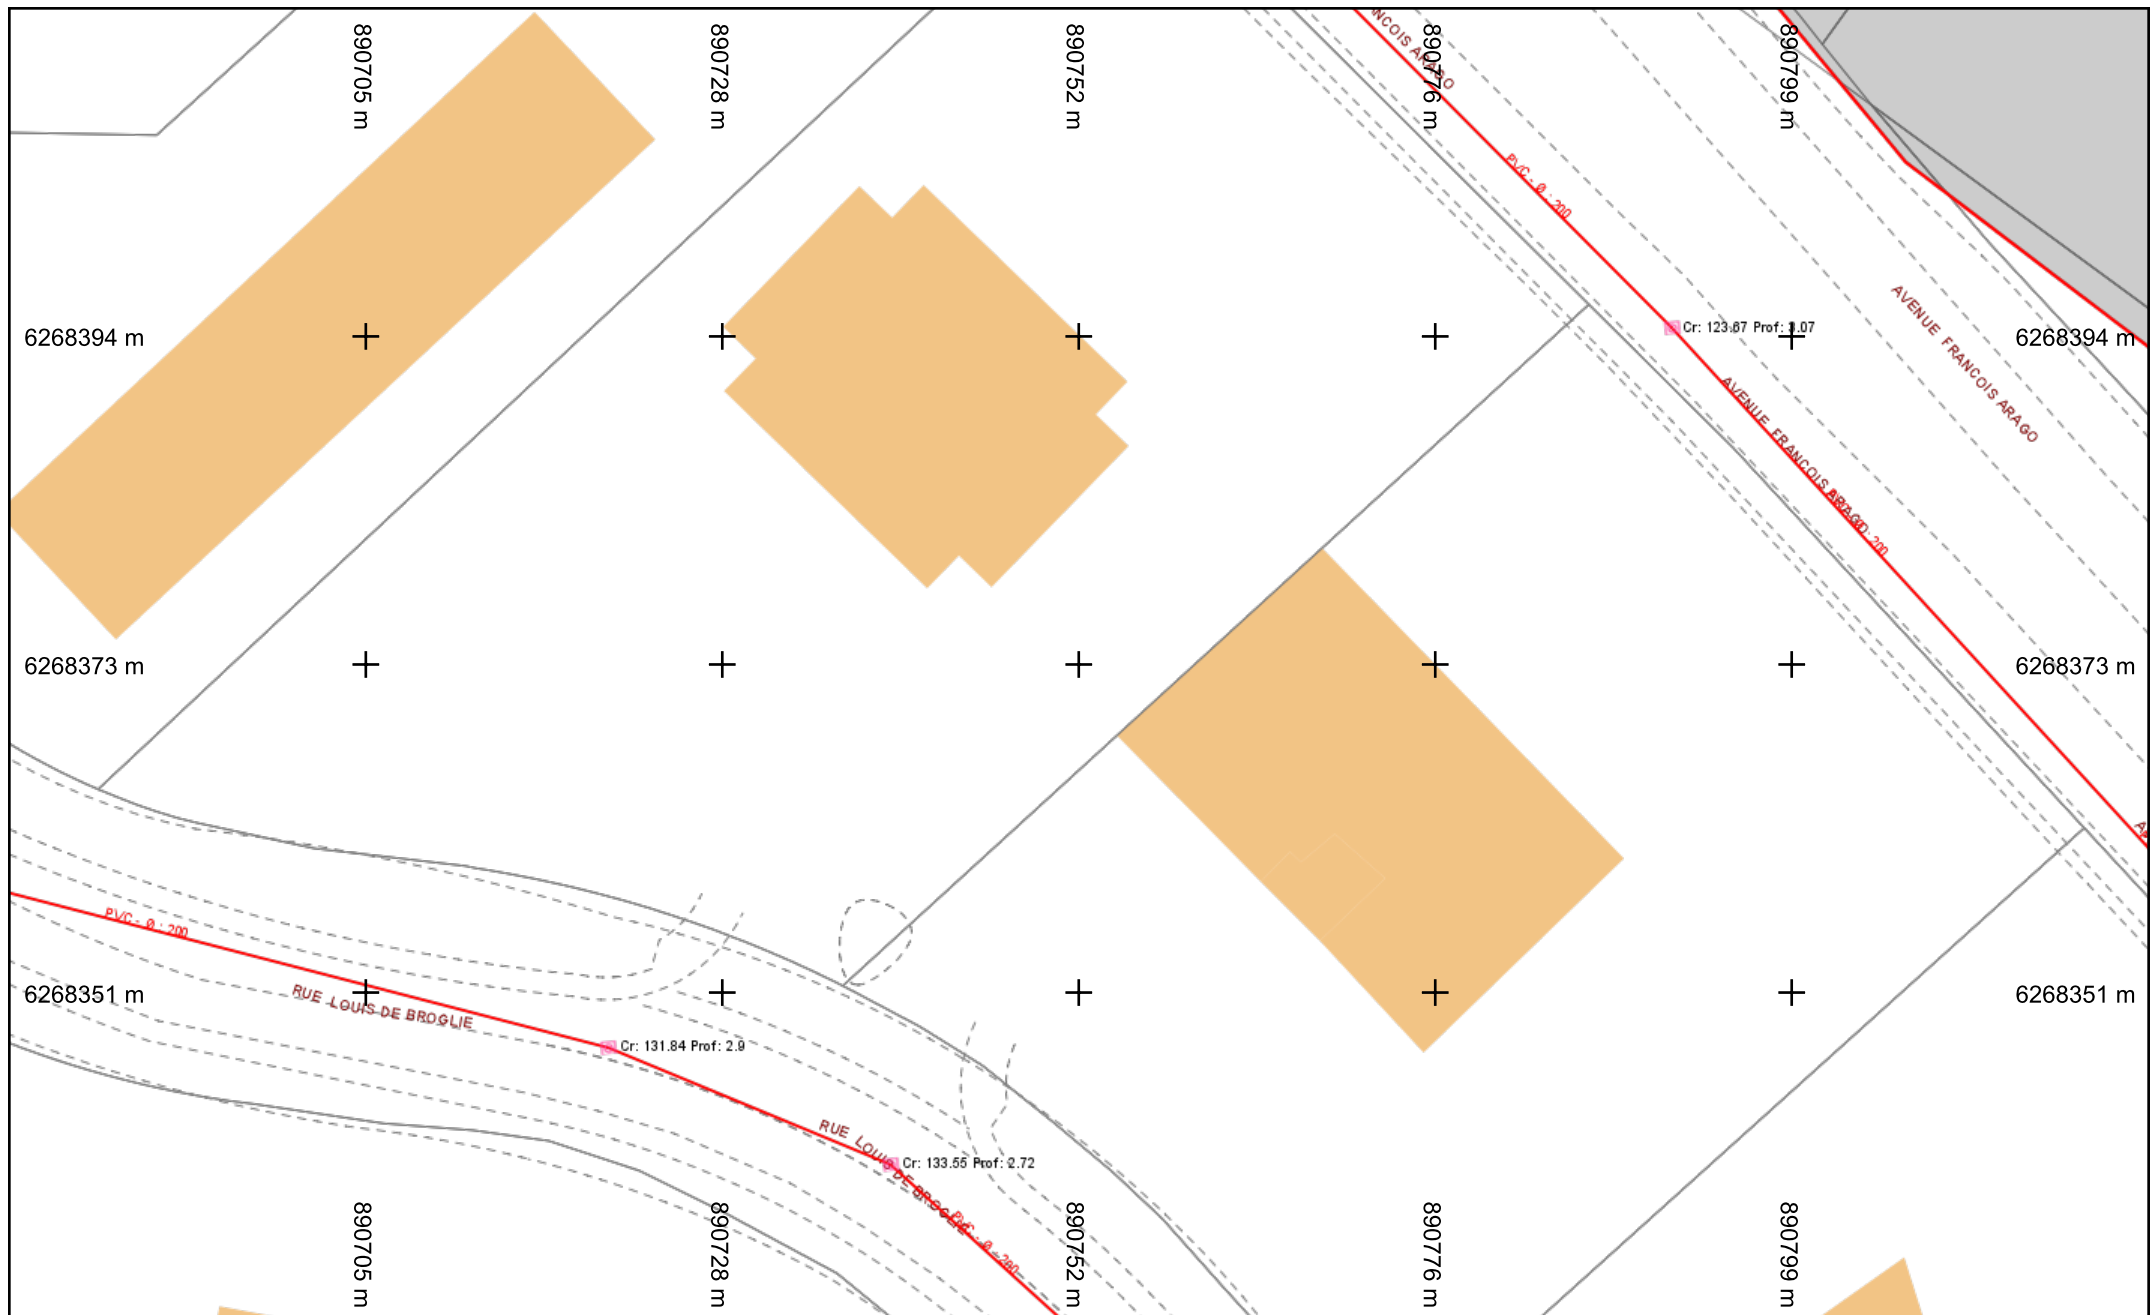

LEGENDE RESEAU EAUX USEES


Polyéthylène=PEHD	Regard de visite		Cr: Cote radier
Matériau Non précisé= MNP	Regard de branchement		Prof: Profondeur
Fonte= F	Conduites gravitaires		
Fonte Grise=FG	Conduites de refoulement		
Fonte Ductile=FD			
Polypropylène=PP			



vers folio 6

vers folio 2

vers folio 4

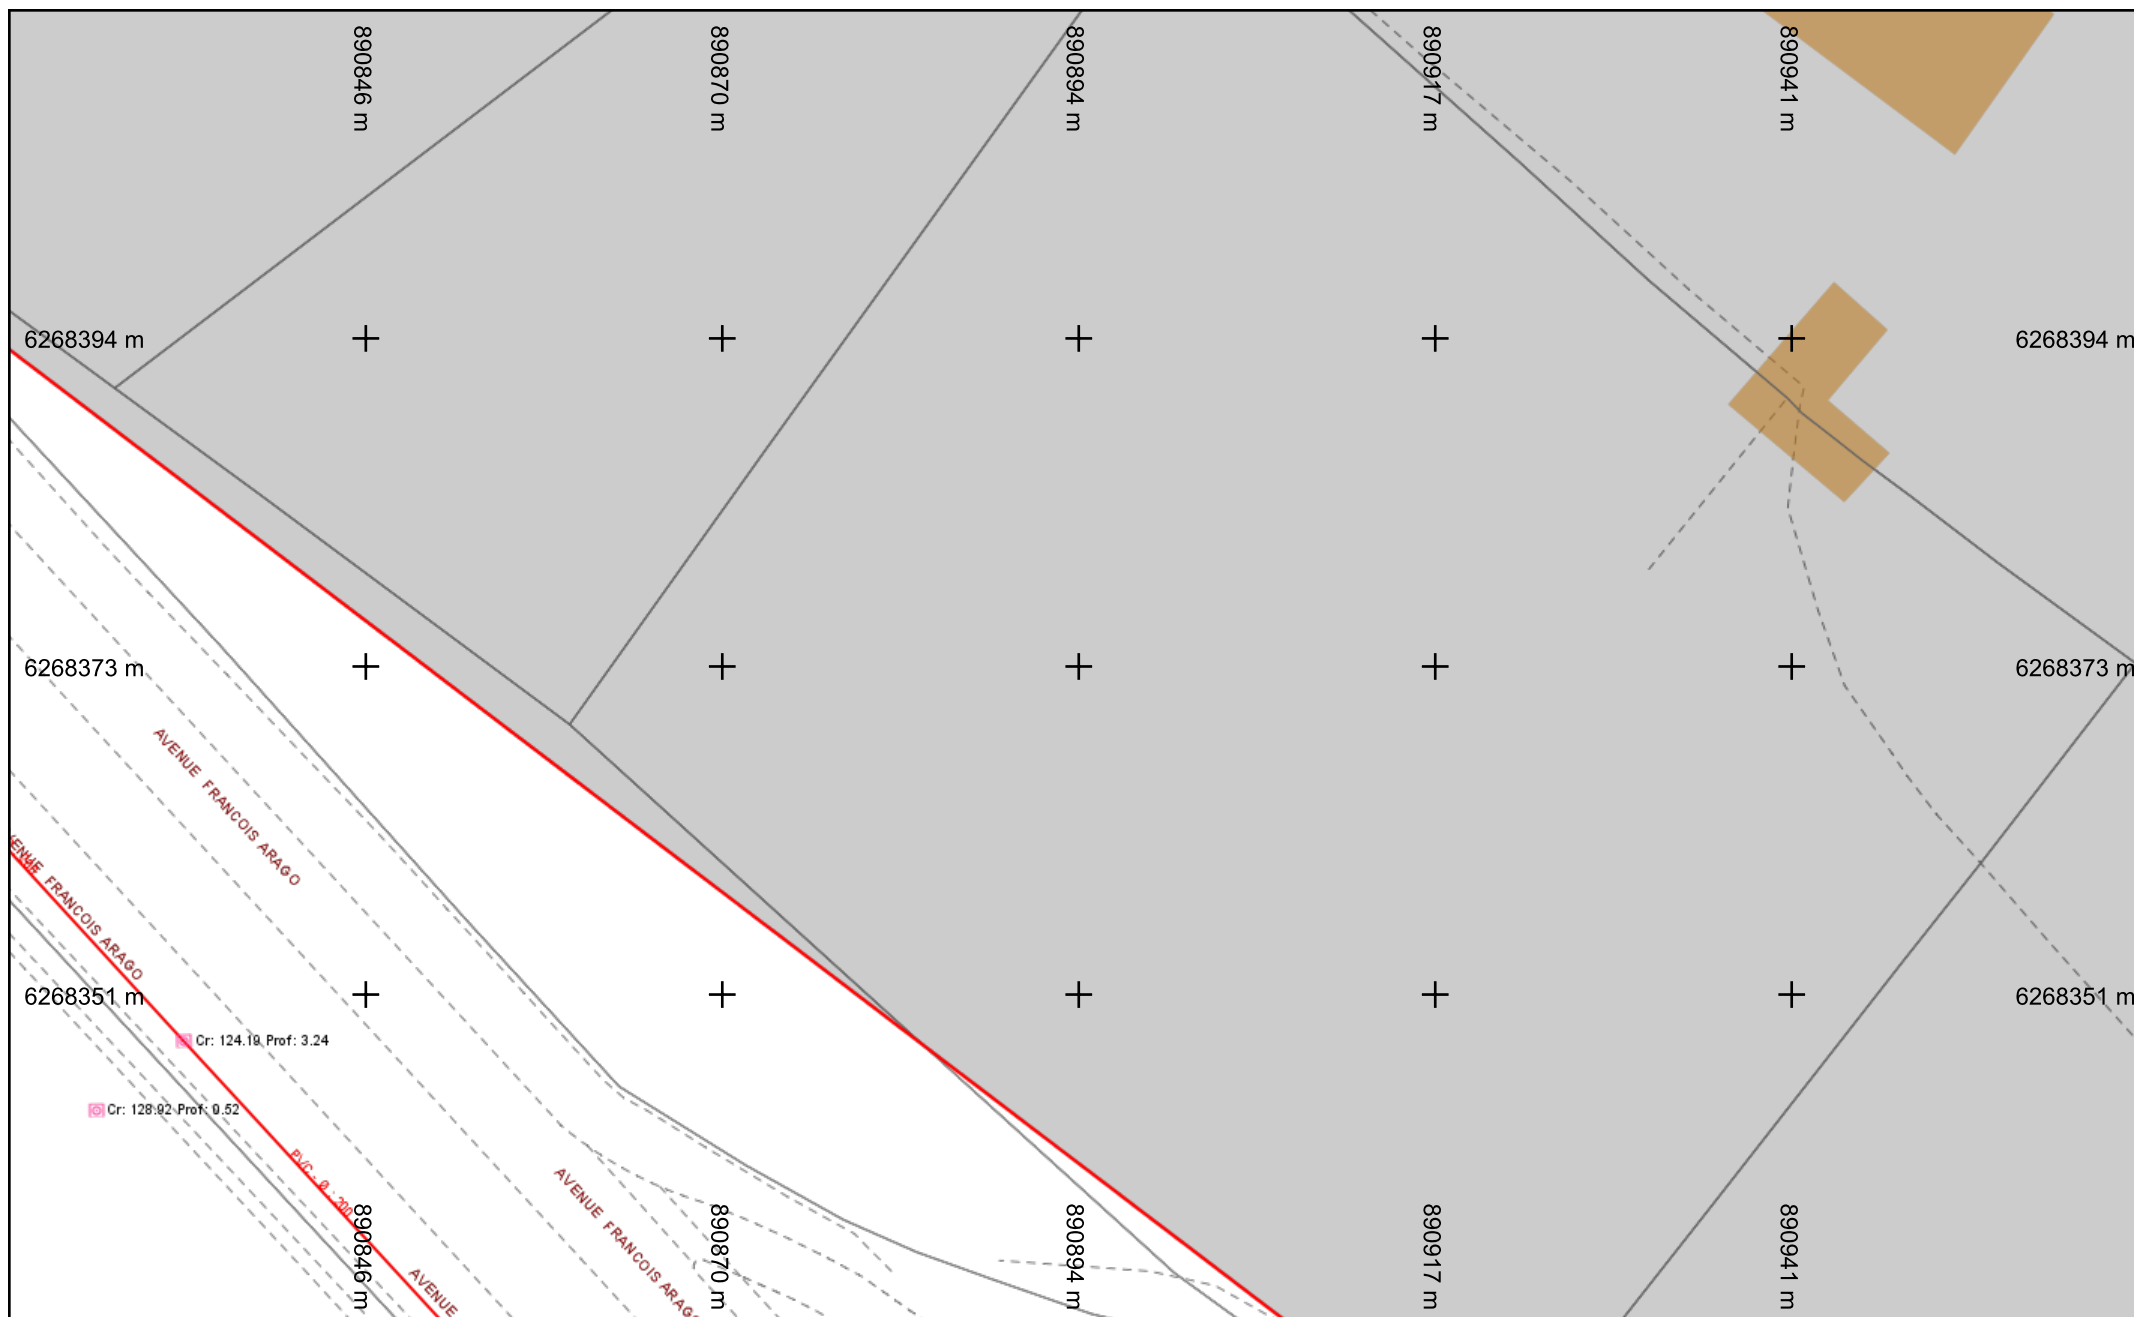

vers folio 0


LEGENDE RESEAU EAUX USEES

Polyéthylène=PEHD	Regard de visite		Cr: Cote radier
Matériau Non précisé= MNP	Regard de branchement		Prof: Profondeur
Fonte= F	Conduites gravitaires		
Fonte Grise=FG	Conduites de refoulement		
Fonte Ductile=FD			
Polypropylène=PP			


Échelle : 1:500
Edition : 17/01/2019
Folio n° : 3

Numéro de consultation : 2019011705214D2D
Adresse : ALLEE ETIENNE LAMBERT
13090 AIX EN PROVENCE

Plan de Classe C



Format d'impression : A4 Paysage

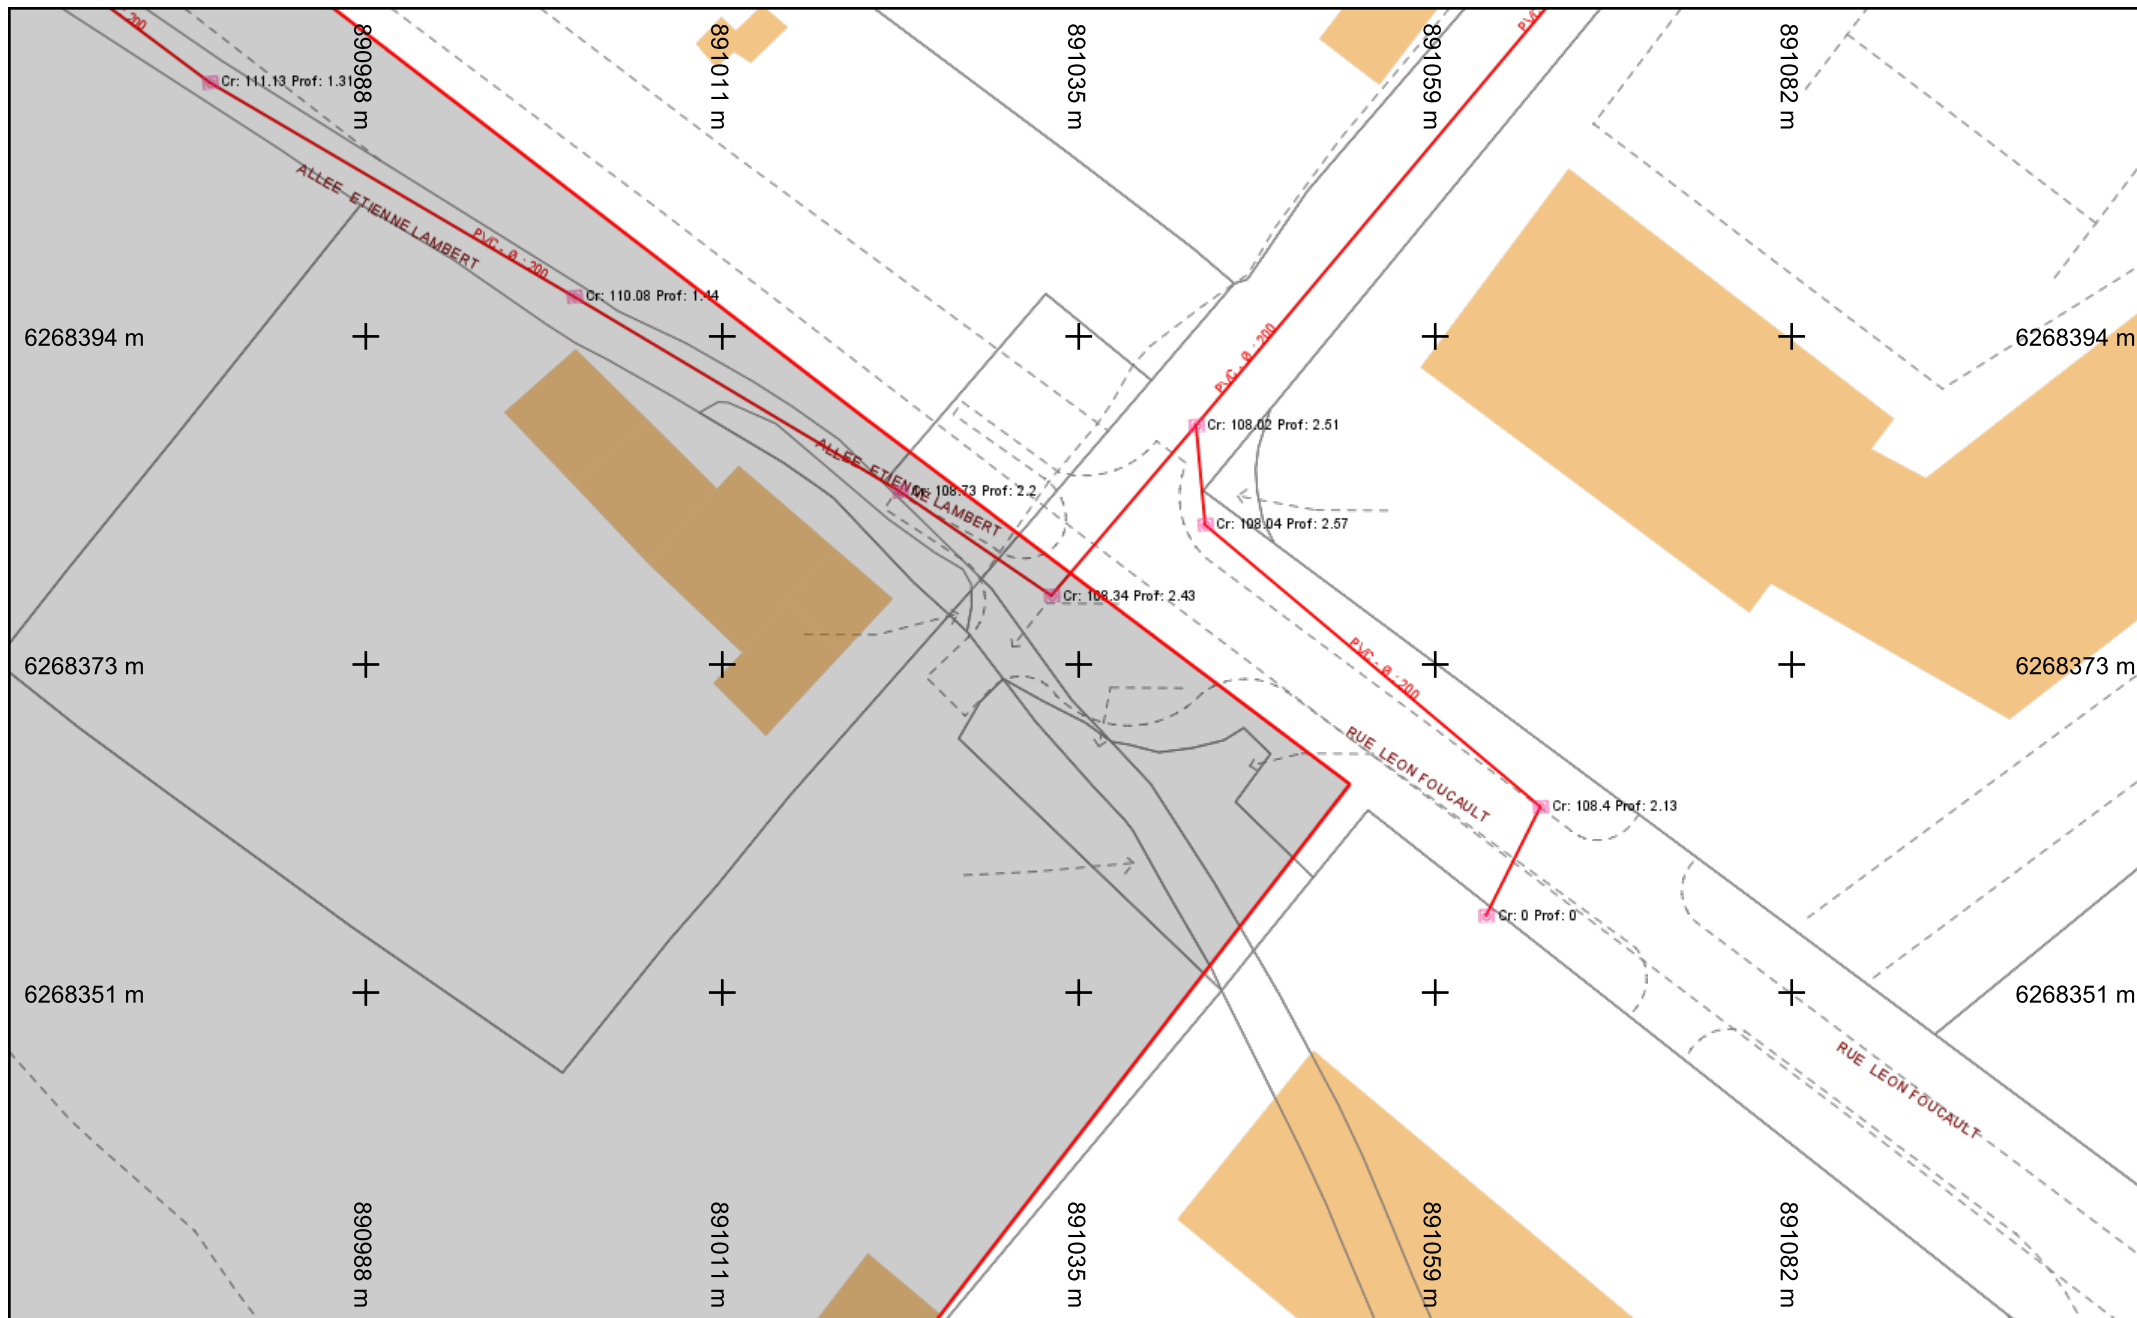

vers folio 1


LEGENDE RESEAU EAUX USEES

Polyéthylène=PEHD	Regard de visite		Cr: Cote radier
Matériau Non précisé= MNP	Regard de branchement		Prof: Profondeur
Fonte= F	Conduites gravitaires		
Fonte Grise=FG	Conduites de refoulement		
Fonte Ductile=FD			
Polypropylène=PP			


Échelle : 1:500
Edition : 17/01/2019
Folio n° : 4

Numéro de consultation : 2019011705214D2D
Adresse : ALLEE ETIENNE LAMBERT
13090 AIX EN PROVENCE

Plan de Classe C



Format d'impression : A4 Paysage

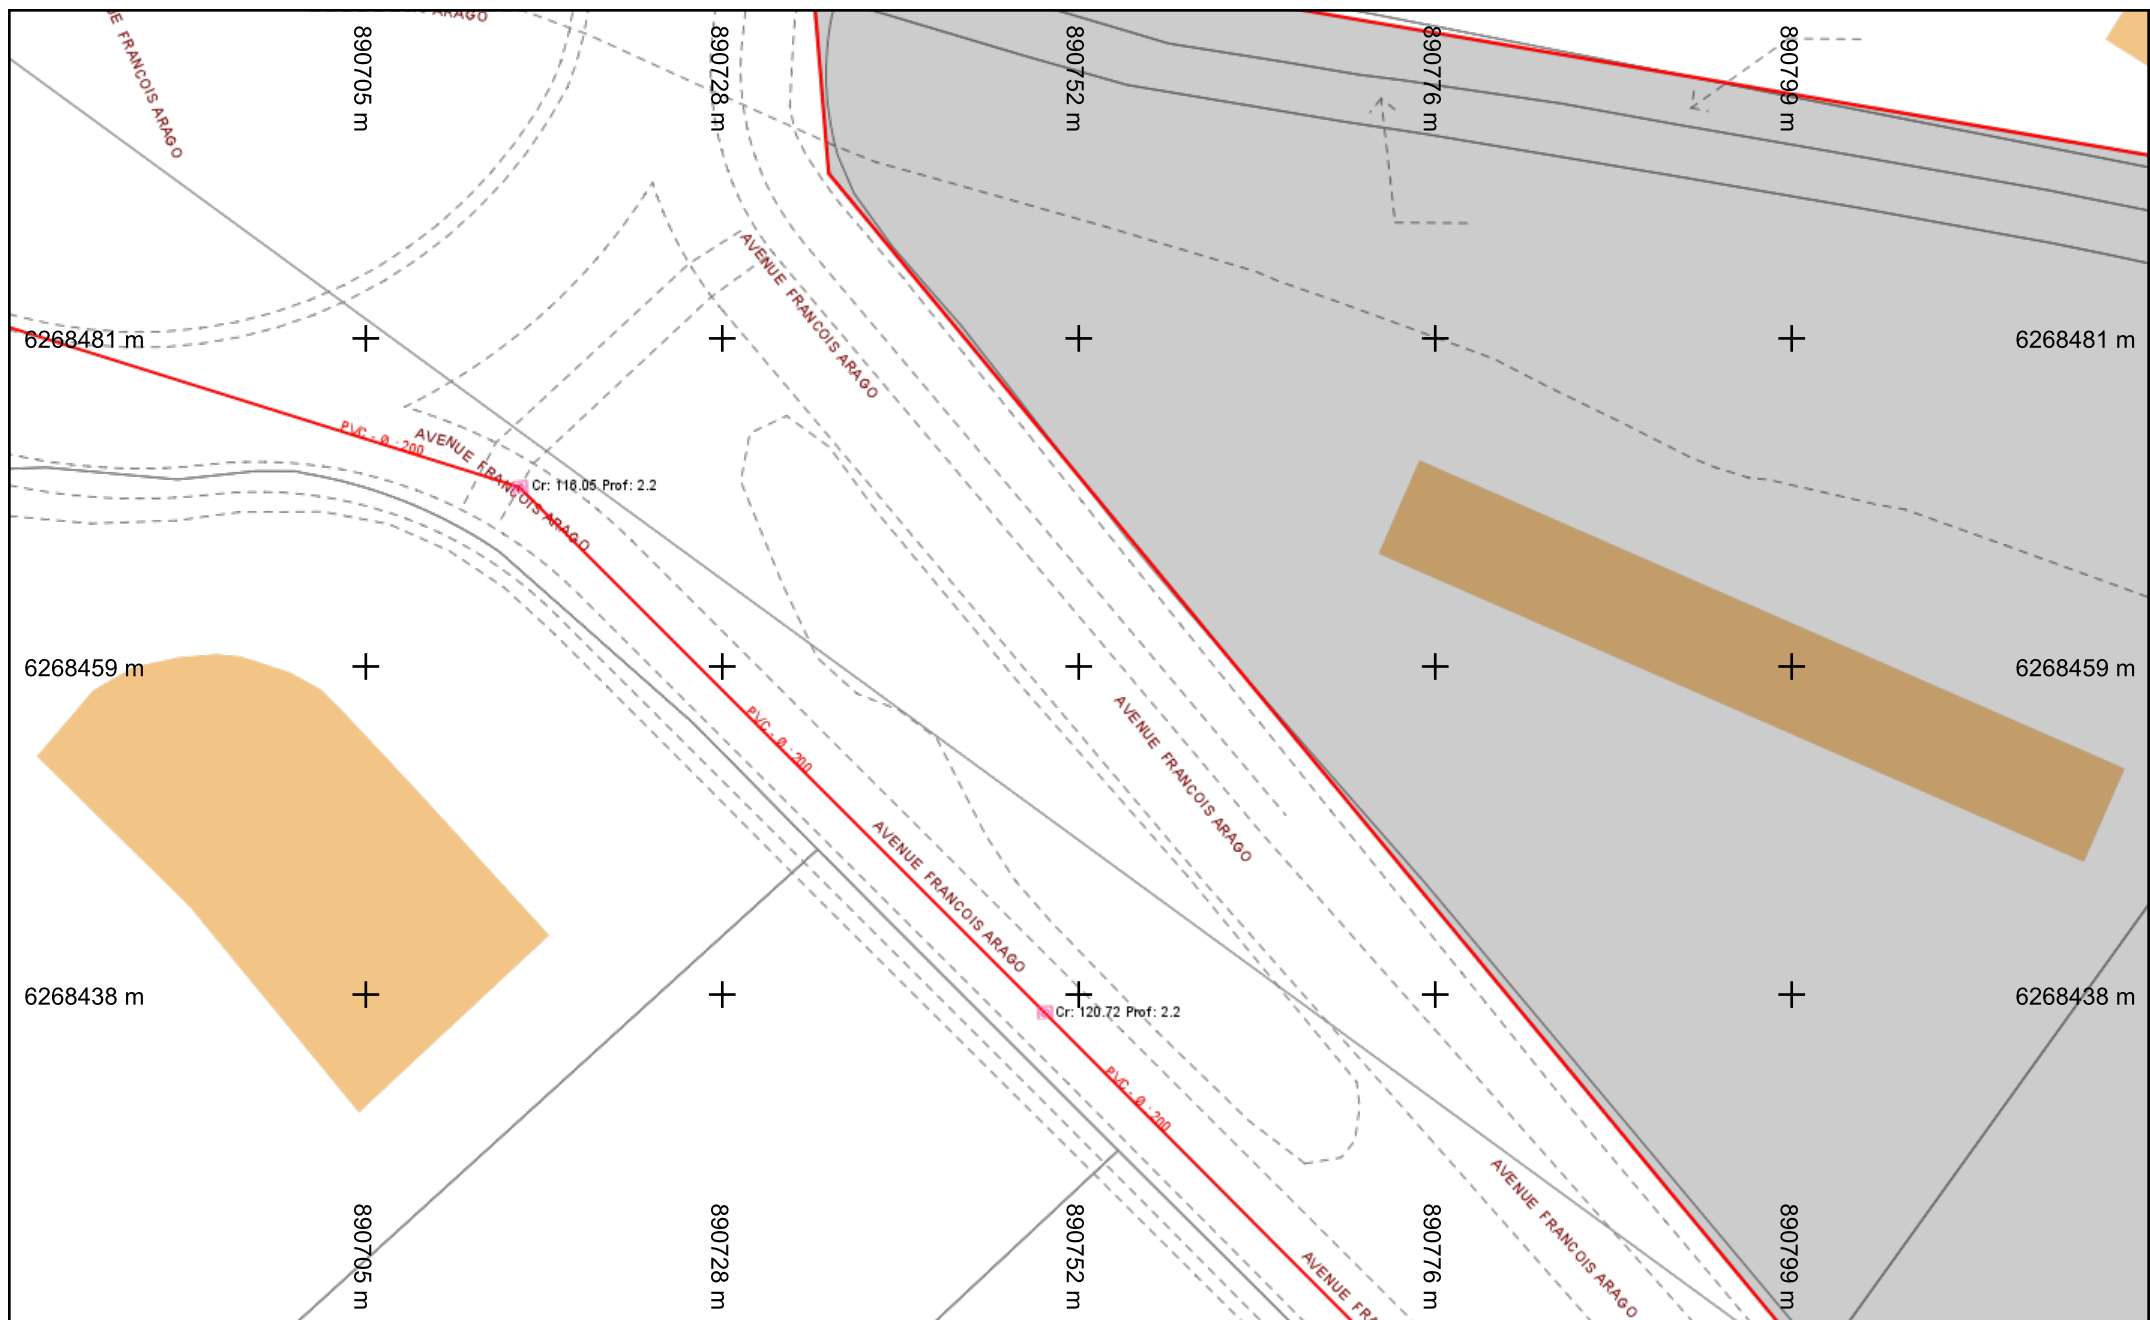

LEGENDE RESEAU EAUX USEES


Polyéthylène=PEHD	Regard de visite		Cr: Cote radier
Matériau Non précisé= MNP	Regard de branchement		Prof : Profondeur
Fonte= F	Conduites gravitaires		
Fonte Grise=FG	Conduites de refoulement		
Fonte Ductile=FD			
Polypropylène=PP			

vers folio 2

Échelle : 1:500
Edition : 17/01/2019
Folio n° : 5

Numéro de consultation : 2019011705214D2D
Adresse : ALLEE ETIENNE LAMBERT
13090 AIX EN PROVENCE

Plan de Classe C



Format d'impression : A4 Paysage




vers folio 3

LEGENDE RESEAU EAUX USEES

Polyéthylène= PEHD	Regard de visite		Cr: Cote radier
Matériau Non précisé= MNP	Regard de branchement		Prof : Profondeur
Fonte= F	Conduites gravitaires		
Fonte Grise=FG	Conduites de refoulement		
Fonte Ductile=FD			
Polypropylène=PP			



vers folio 6

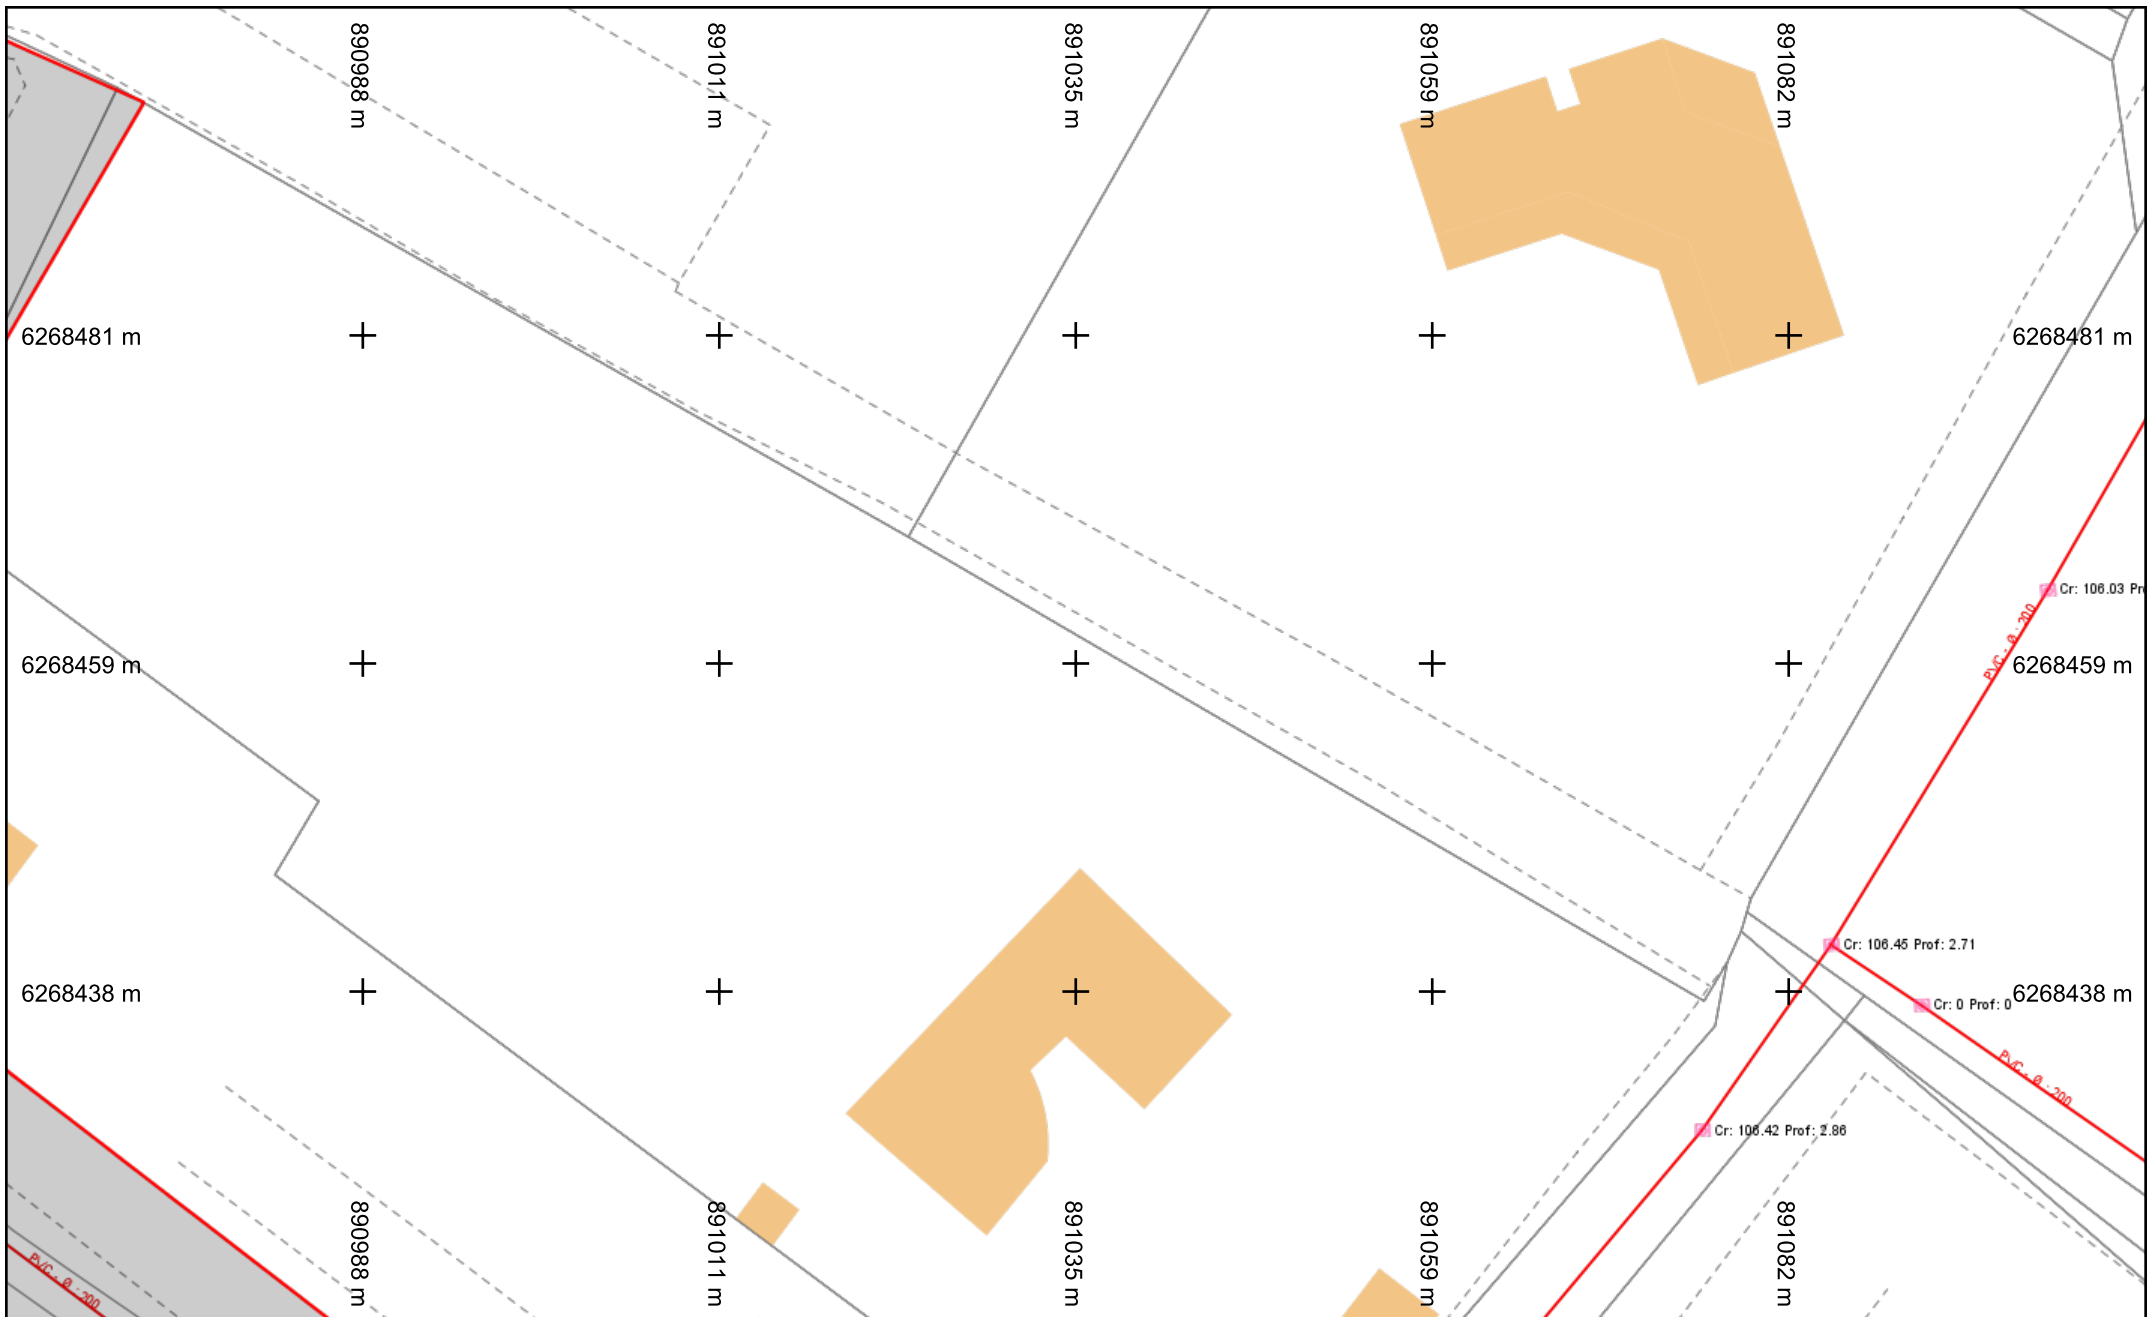


vers folio 4

LEGENDE RESEAU EAUX USEES

Polyéthylène= PEHD	Regard de visite		Cr: Cote radier
Matériau Non précisé= MNP	Regard de branchement		Prof: Profondeur
Fonte= F	Conduites gravitaires		
Fonte Grise=FG	Conduites de refoulement		
Fonte Ductile=FD			
Polypropylène=PP			



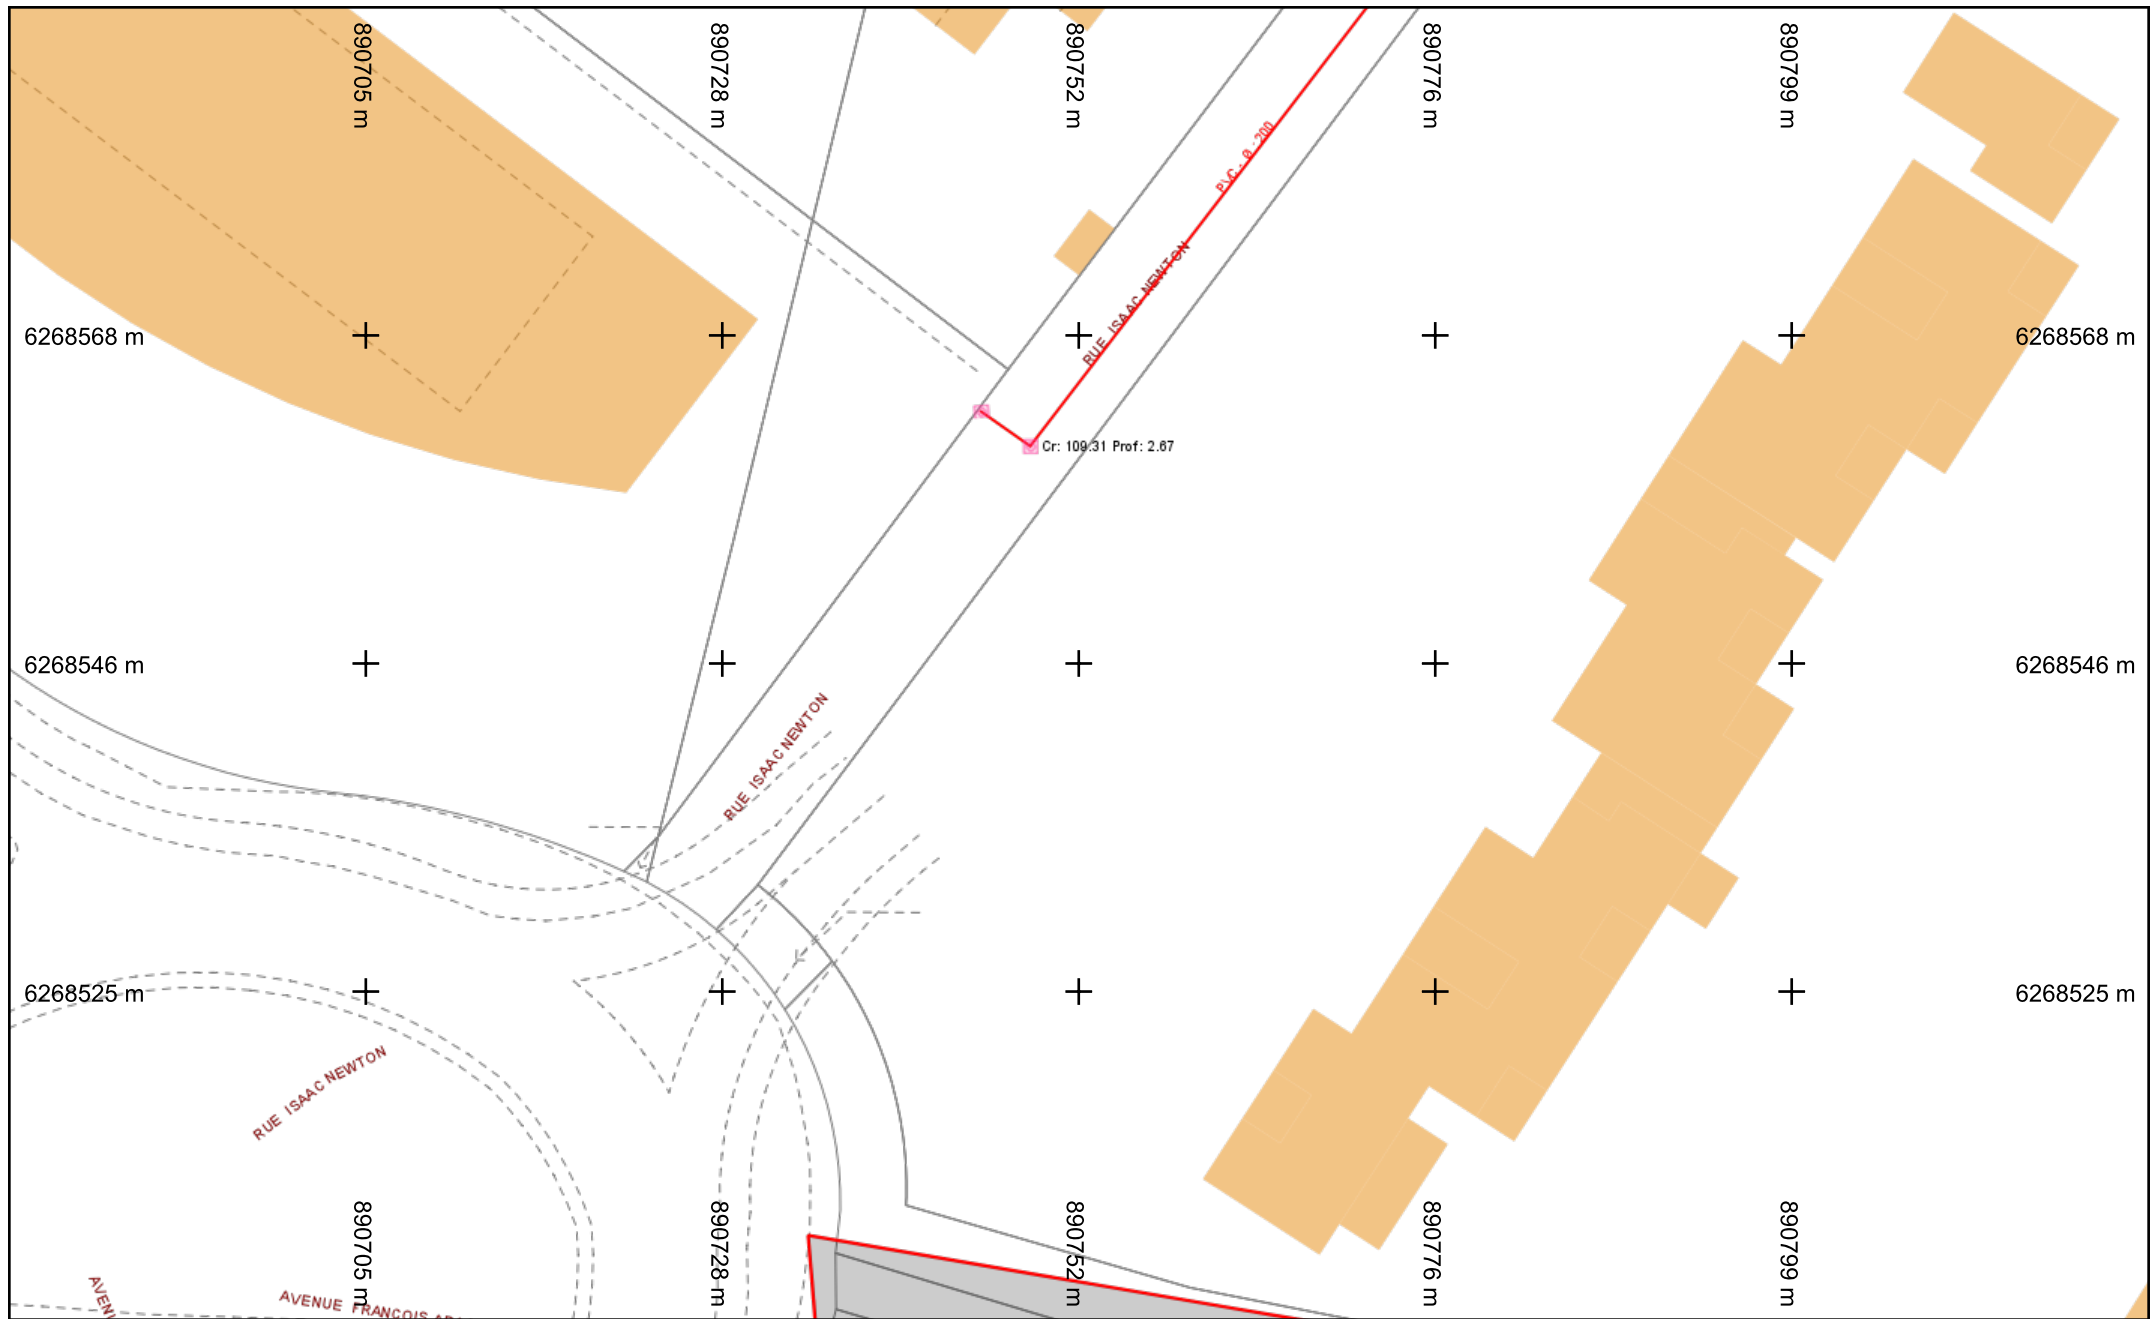


vers folio 9

vers folio 5

LEGENDE RESEAU EAUX USEES

Polyéthylène=PEHD	Regard de visite		Cr: Cote radier
Matériau Non précisé= MNP	Regard de branchement		Prof: Profondeur
Fonte= F	Conduites gravitaires		
Fonte Grise=FG	Conduites de refoulement		
Fonte Ductile=FD			
Polypropylène=PP			



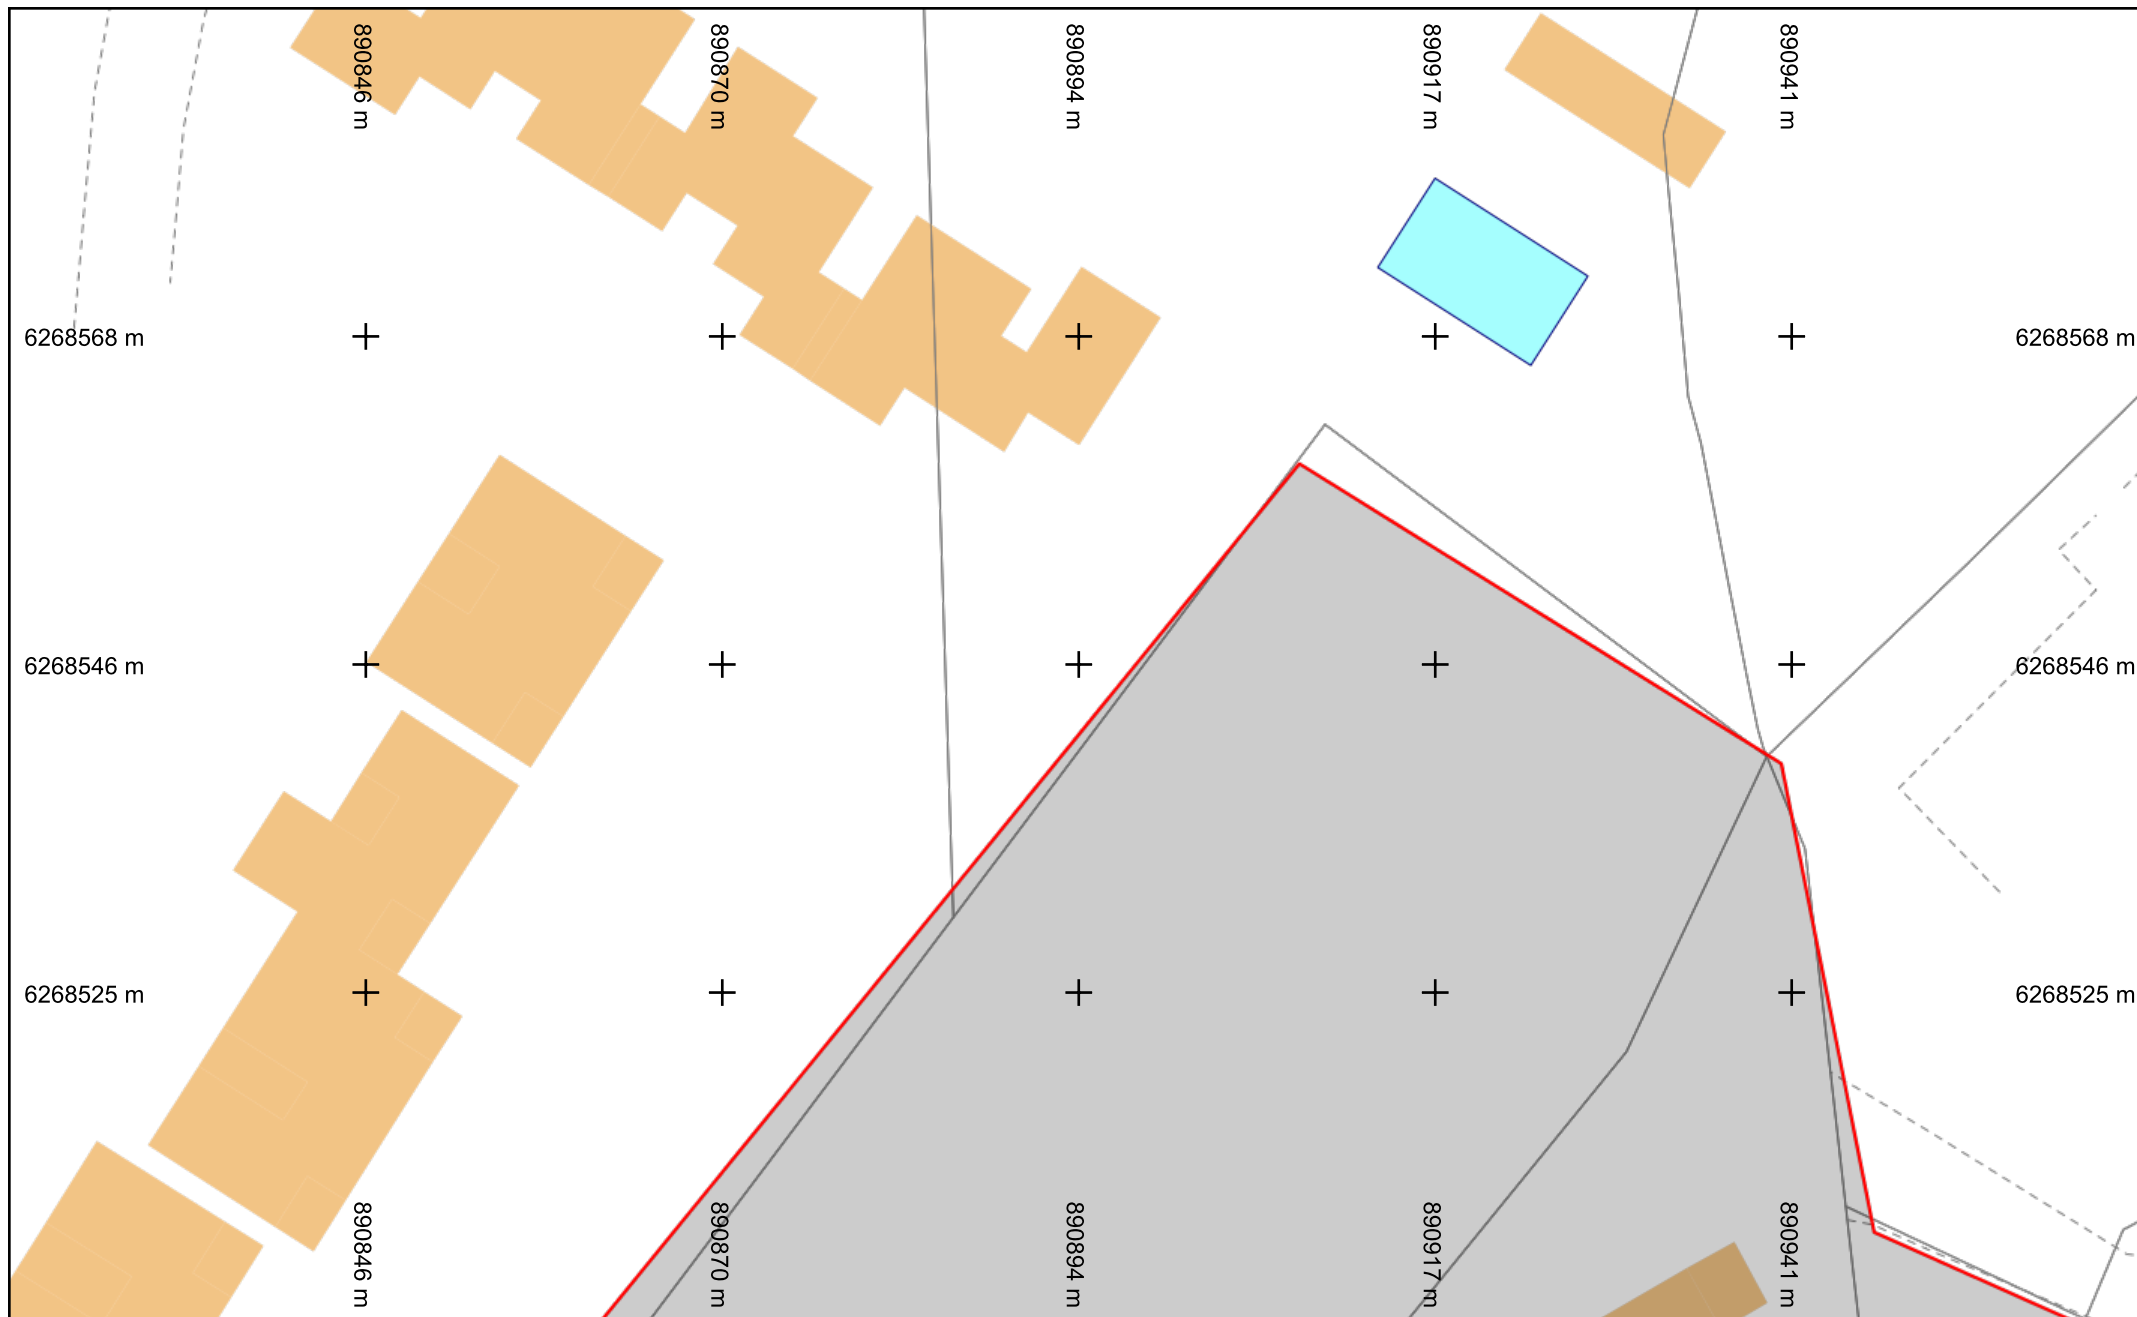

vers folio 6

LEGENDE RESEAU EAUX USEES

Polyéthylène=PEHD	Regard de visite		Cr: Cote radier
Matériau Non précisé= MNP	Regard de branchement		Prof : Profondeur
Fonte= F	Conduites gravitaires		
Fonte Grise=FG	Conduites de refoulement		
Fonte Ductile=FD			
Polypropylène=PP			

