10. Commune de Mallemort

10.1. Indicateur de performance : P101.1 Taux de conformité des analyses physico-chimiques ARS

Services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 1 000 m3/j : (Nombres de prélèvements physico-chimiques conformes / Nombre total de prélèvements physico-chimiques réalisés au cours de l'année) X 100.

VP 129 : Nb de prélèvements physico-chimiques conformes sur l'année

VP 128 : Nb de prélèvements physico-chimiques total sur l'année

	2018	2019	2020	2021	2022
VP 129	17	19	19	23	23
VP 128	18	19	19	23	23
Résultat	94,44	100	100	100	100

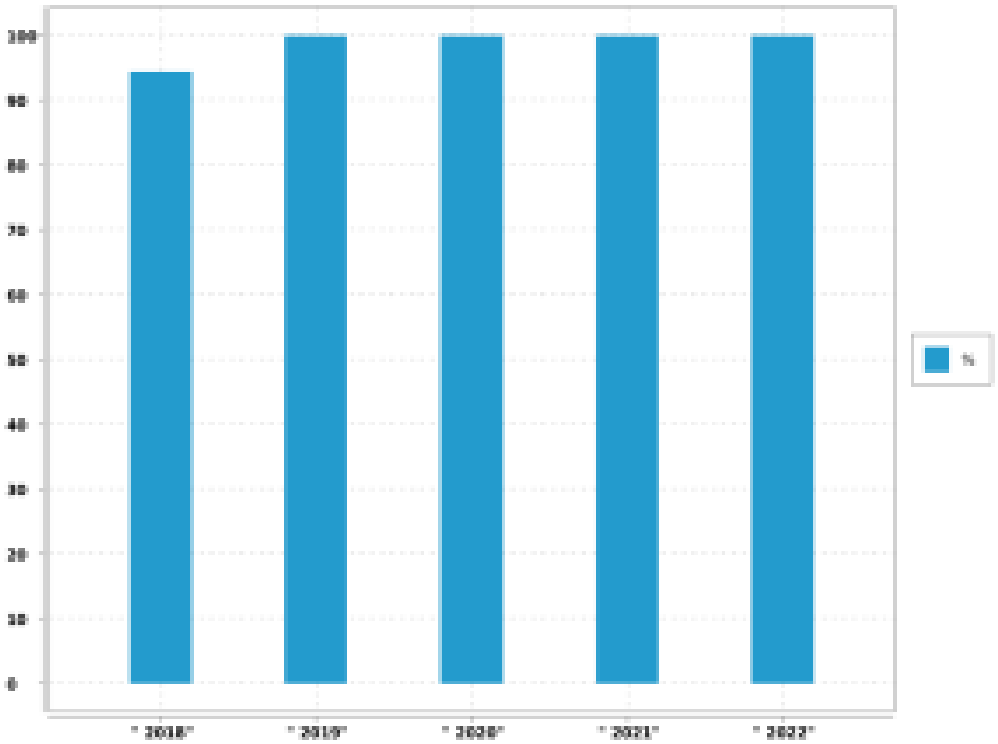

10.2. Indicateur de performance : P102.1 Taux de conformité des analyses bactériologiques ARS

Pour les analyses concernant l'eau distribuée validées par l' ARS. (Nombre d'analyses bactériologiques conformes / Nombre d'analyses bactériologiques réalisées) . On se limitera à la conformité aux paramètres pour lesquels le Code de la Santé Publique précise une valeur limite de qualité en excluant les paramètres indicateurs. On pourra indiquer en complément le volume d'analyses d'auto-surveillance effectué.

VP 127 : Nb de prélèvements bactériologiques conformes sur l'année

VP 126 : Nb de prélèvements bactériologiques total sur l'année

	2018	2019	2020	2021	2022
VP 127	18	19	19	23	23
VP 126	18	19	19	23	23
Résultat	100	100	100	100	100

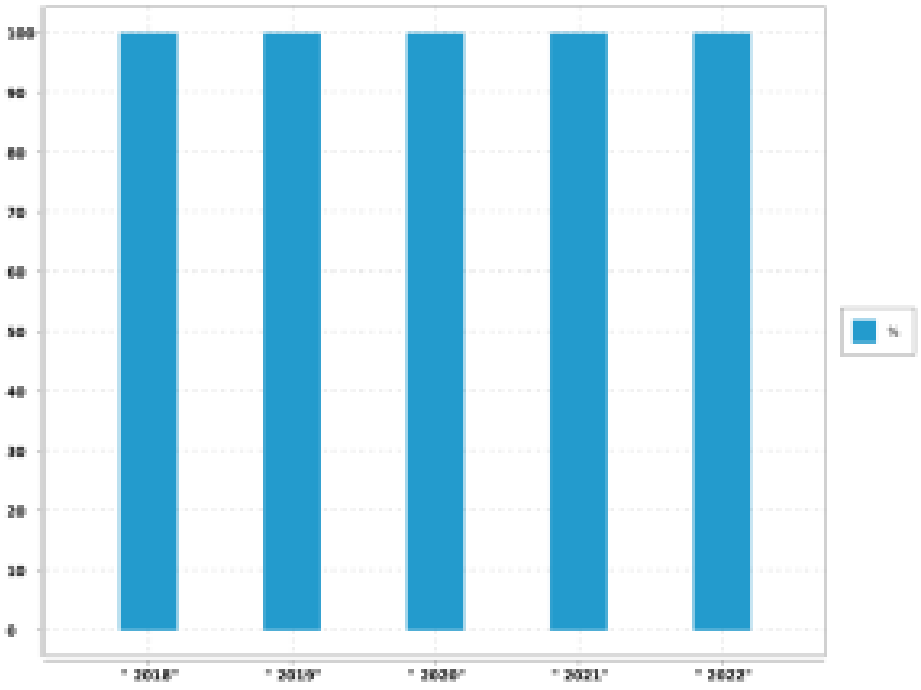

AGGLOPOLE PROVENCE EAU

10.4. Mallemort : qualité de l'eau

10.4.1. Notice d'information ARS